









# 島根原子力発電所 格子状定線の水温水水平分布図（基準水温との温度差）

平成26年10月2日 第1回  
9時30分～11時02分








出力 (万kW)	1号機	0
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	1号機	1
	2号機	2.4
	3号機	3
天候		雨
気温	(°C)	20.0
風向		南東
風速	(m/s)	2.7
風浪		2

※基準水温  
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、  
P3500の6点の平均値

※1℃上昇域予測包絡範囲の凡例

————— 島根原発2号機修正環境影響調査書より

- - - - - 島根原発3号機環境影響評価書より

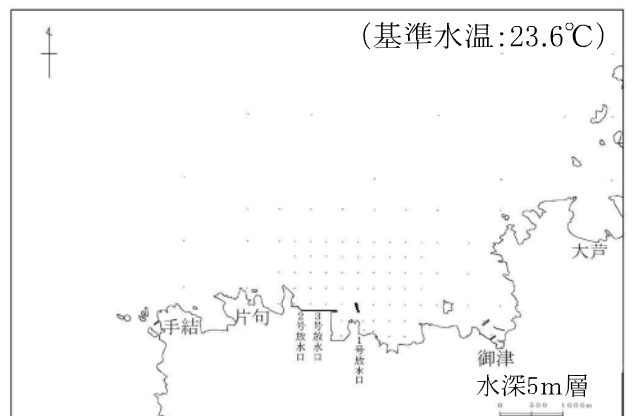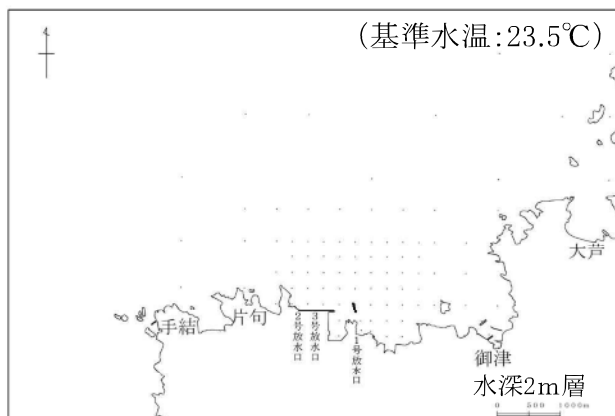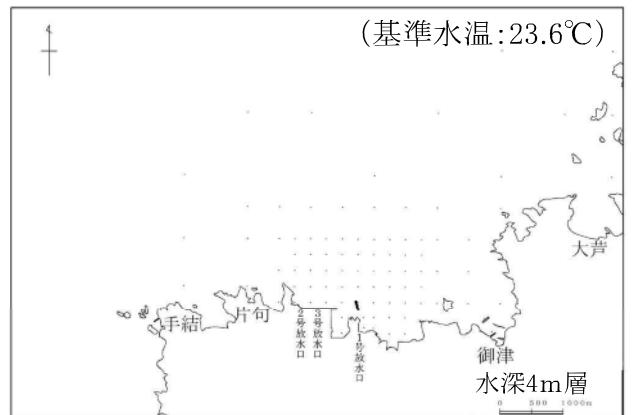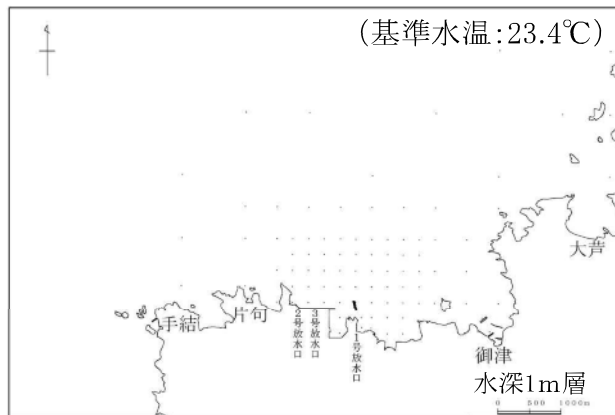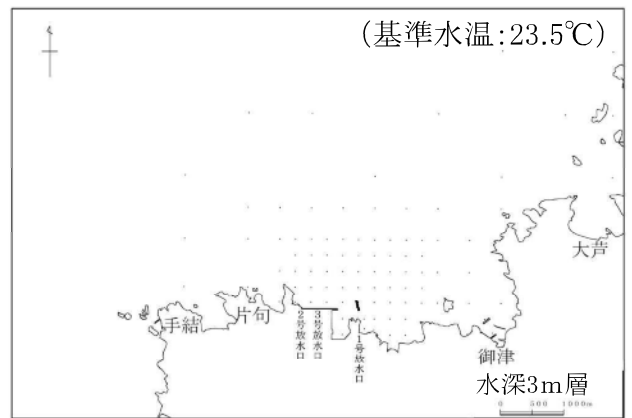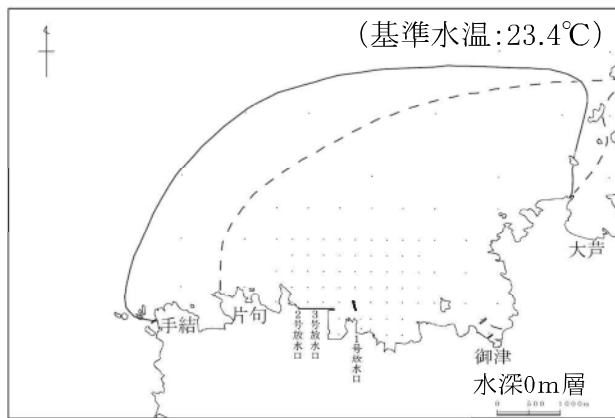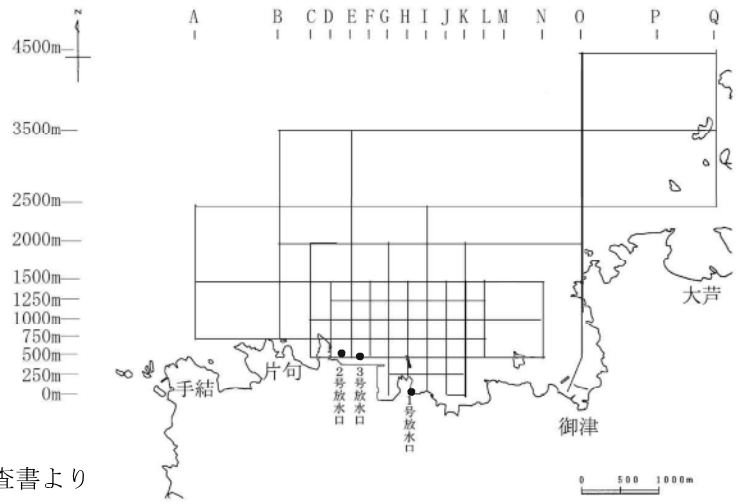

◎基準水温より1℃以上高い水温上昇域は  
確認されなかった。

- 基準水温より1℃以上高い水温上昇域
- 基準水温より2℃以上高い水温上昇域
- 基準水温より3℃以上高い水温上昇域

# 島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図（基準水温との温度差）

平成26年10月2日 第2回  
11時45分～13時27分








出力 (万kW)	1号機	0
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	1号機	1
	2号機	2.4
	3号機	3
天候		曇
気温 (°C)		20.8
風向		—
風速 (m/s)		0.0
風浪		1

※基準水温  
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、  
P3500の6点の平均値

※1°C上昇域予測包絡範囲の凡例

————— 島根原発2号機修正環境影響調査書より

- - - - - 島根原発3号機環境影響評価書より

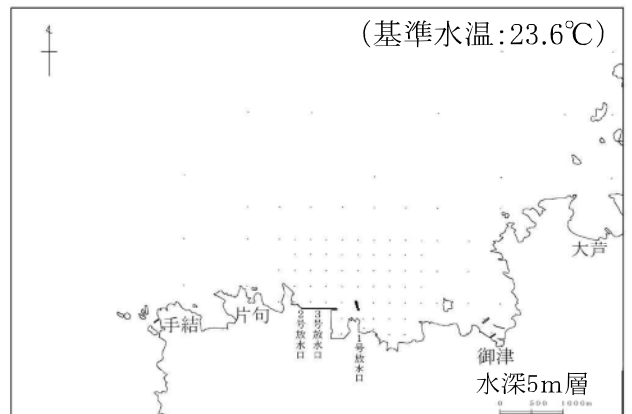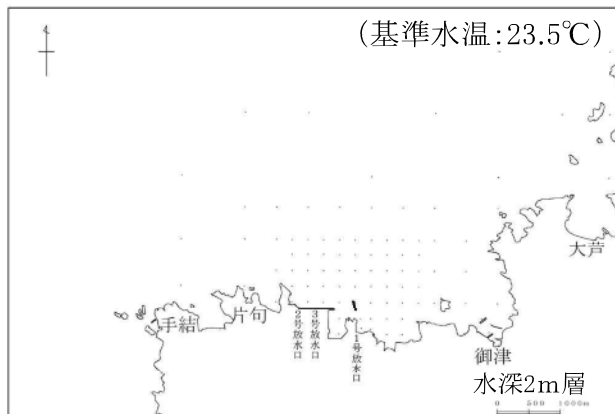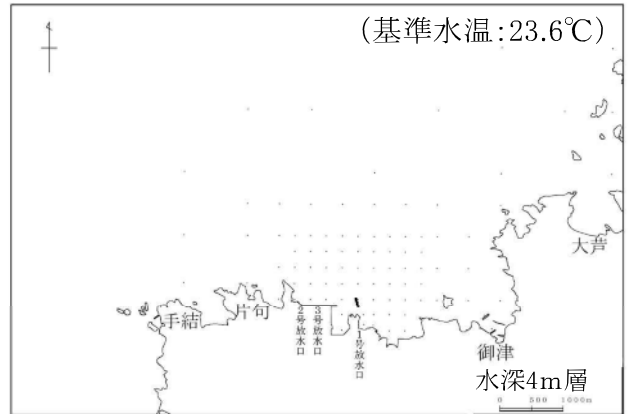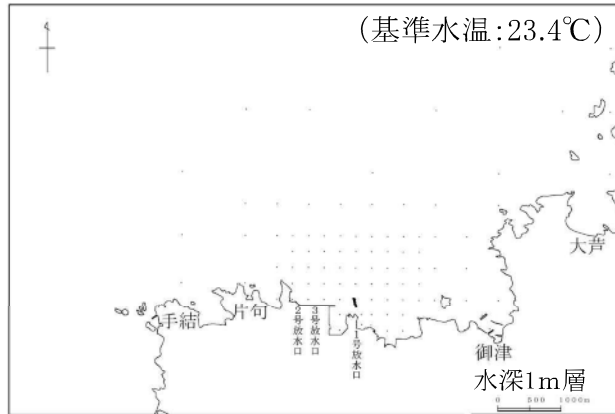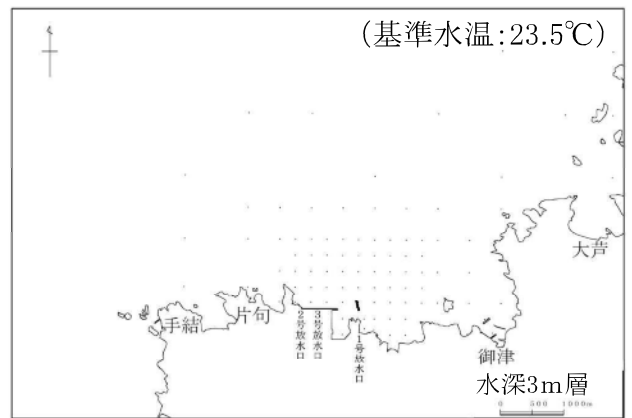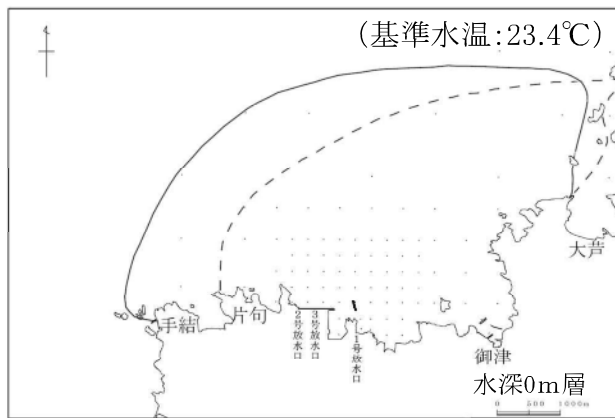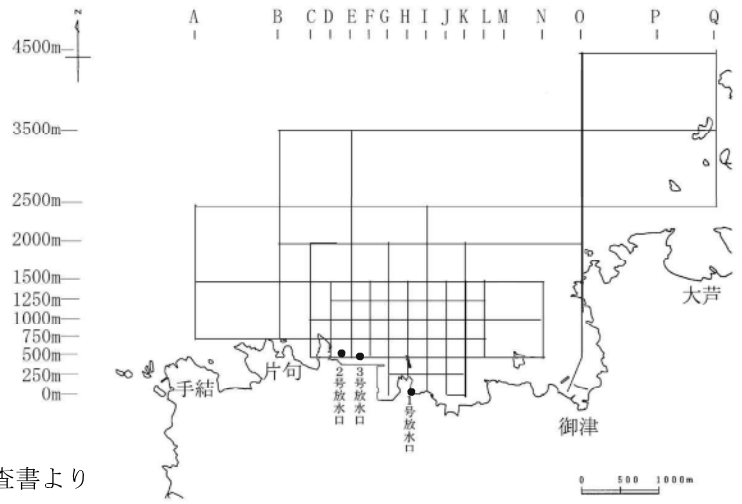









◎基準水温より1°C以上高い水温上昇域は  
確認されなかった。

- 基準水温より1°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より2°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より3°C以上高い水温上昇域

# 島根原子力発電所 格子状定線の水溫鉛直分布図 (基準水溫との温度差)

平成26年10月2日 第1回  
9時30分～11時02分

出力 (万kW)	1号機	0
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	1号機	1
	2号機	2.4
	3号機	3
天候	雨	
気温	(°C)	20.0
風向	南東	
風速	(m/s)	2.7
風浪	2	

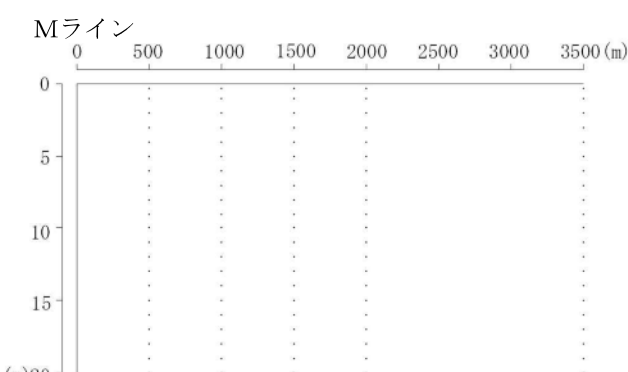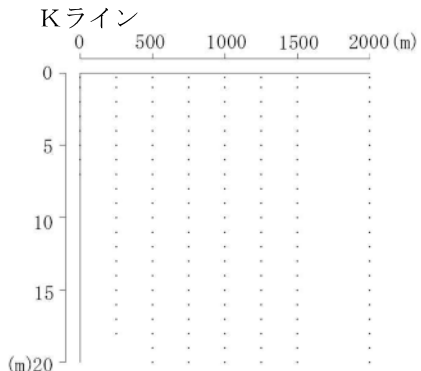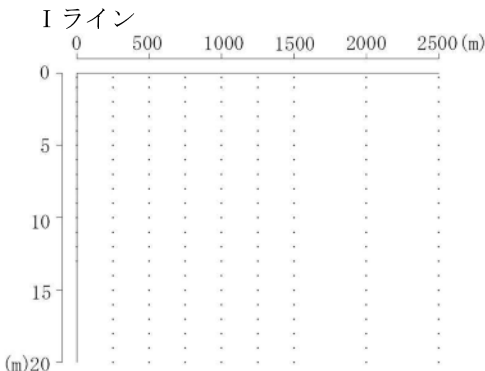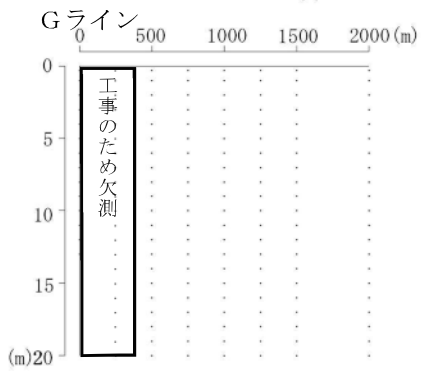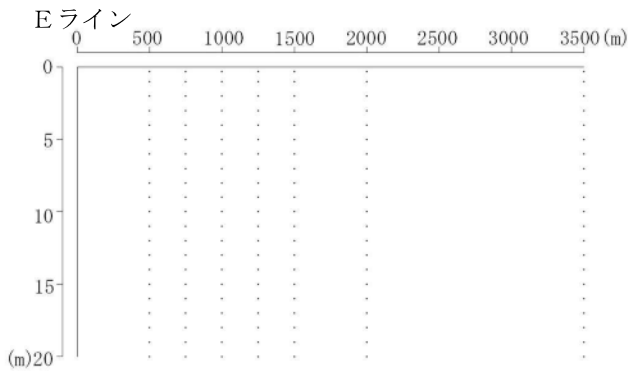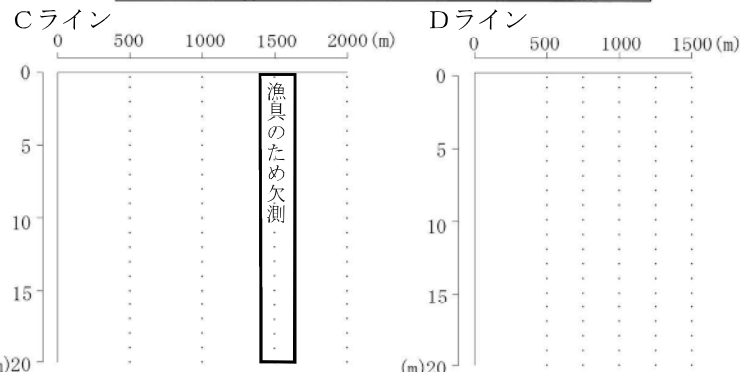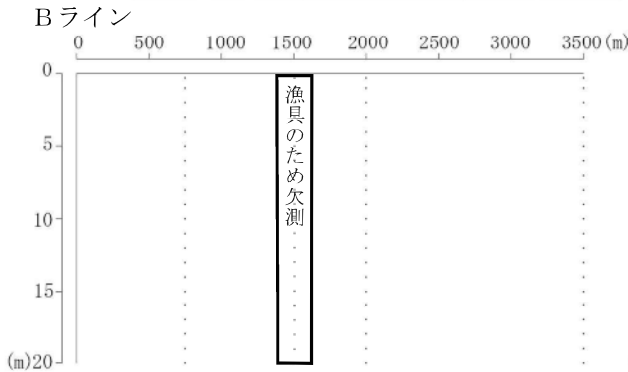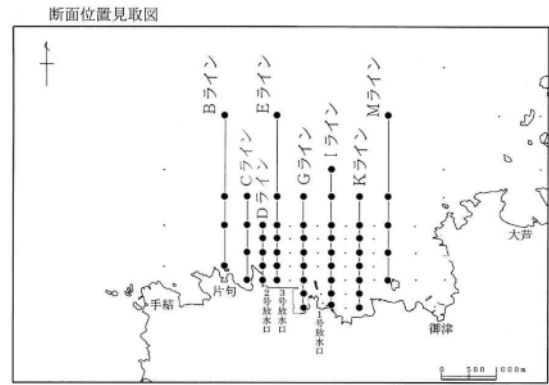

- 基準水溫より1°C以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より2°C以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より3°C以上高い水溫上昇域









水深	基準水溫(°C)
0m層	23.4
1m層	23.4
2m層	23.5
3m層	23.5
4m層	23.6
5m層	23.6

※基準水溫  
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、P3500の6点の平均値

# 島根原子力発電所 格子状定線の水溫鉛直分布図 (基準水溫との温度差)

平成26年10月2日 第2回  
11時45分～13時27分

出力 (万kW)	1号機	0
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	1号機	1
	2号機	2.4
	3号機	3
天候	曇	
気温	(°C)	20.8
風向	—	
風速	(m/s)	0.0
風浪	1	

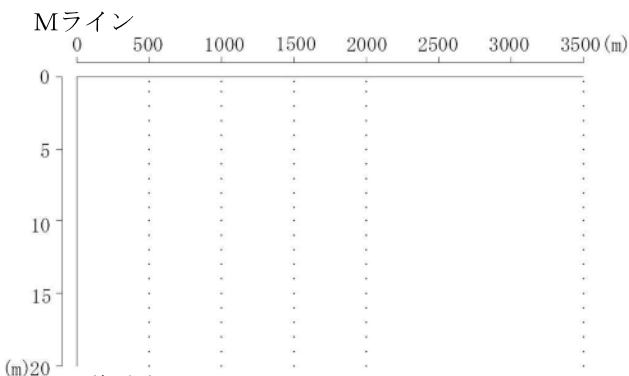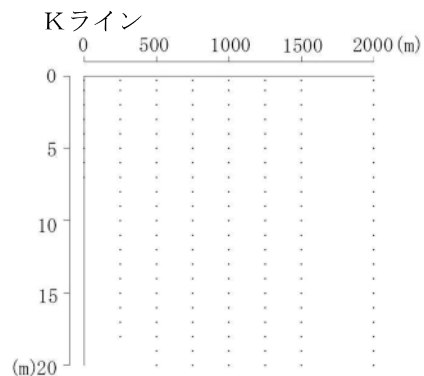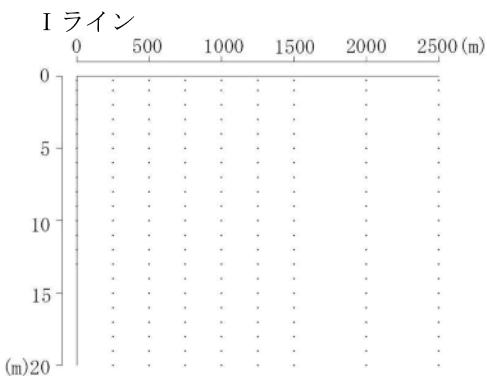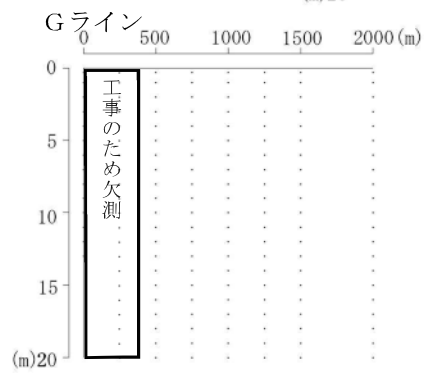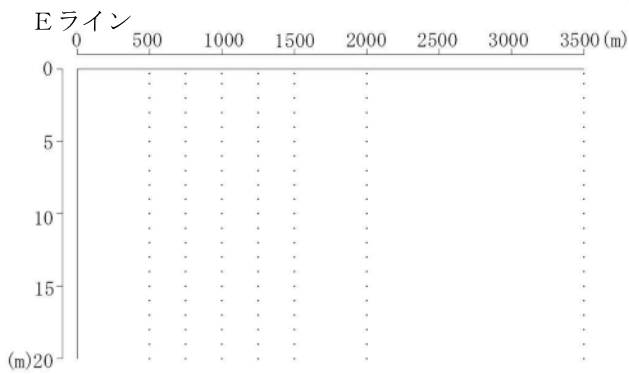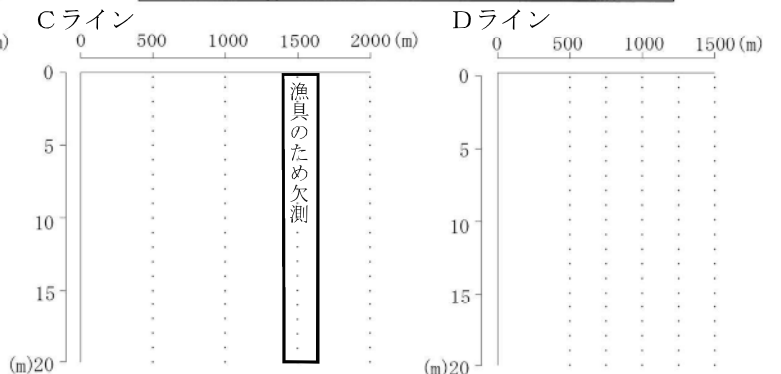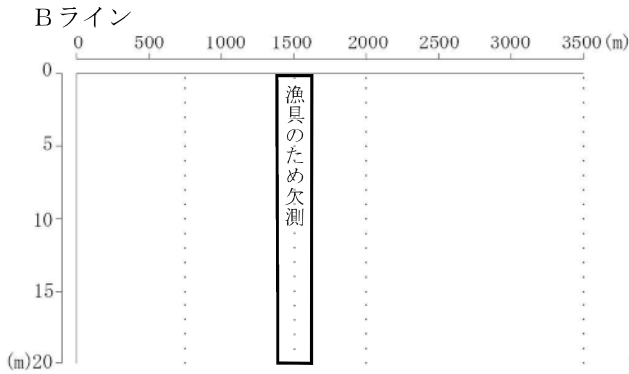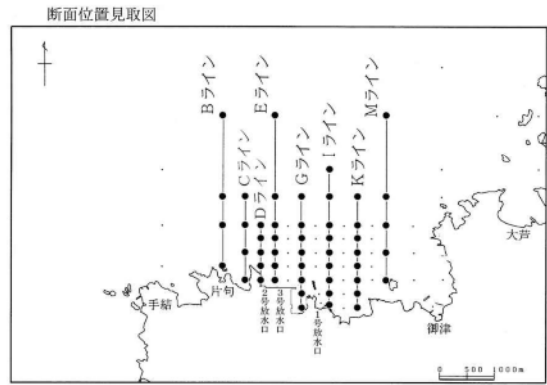

- 基準水溫より1°C以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より2°C以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より3°C以上高い水溫上昇域

水深	基準水溫(°C)
0m層	23.4
1m層	23.4
2m層	23.5
3m層	23.5
4m層	23.6
5m層	23.6

※基準水溫  
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、P3500の6点の平均値