


島根原子力情報伝送システムの伝送実績（平成30年5月）

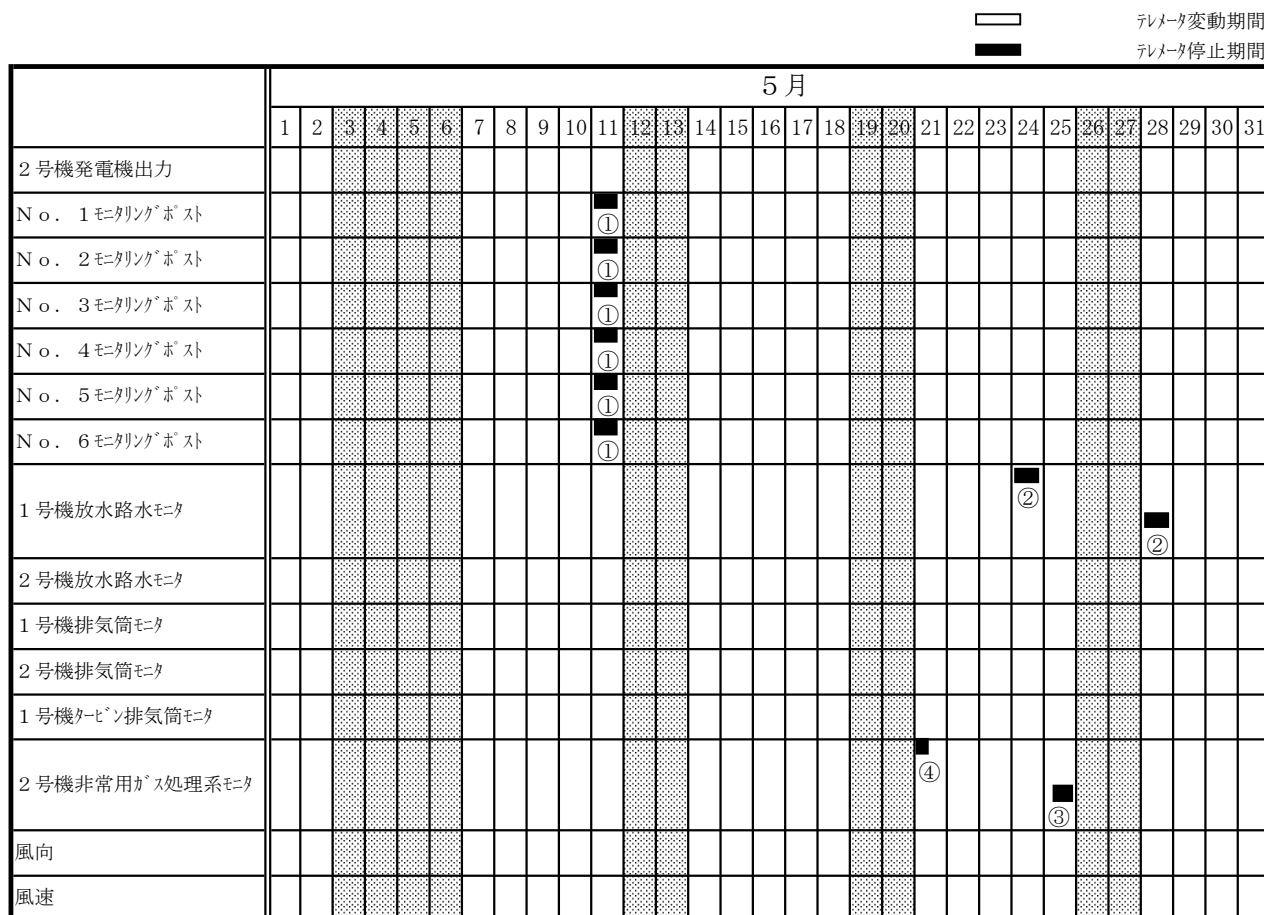

[作業内容]

- ①モニタリングポスト受電電源の切替に伴う伝送停止  
平成30年5月11日（金）9：00～17：00
- ②1号機第1回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止  
平成30年5月24日（木）9：00～17：00  
平成30年5月28日（月）9：00～17：00
- ③2号機格納容器空気置換排風機取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
平成30年5月25日（金）14：00～17：00
- ④2号機非常用ガス処理系及び中央制御室非常用再循環系系統分離耐火障壁設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
平成30年5月21日（月）9：30～12：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒  
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（5月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.6
1号機放水路水モニタ	2.3	7.0*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	5.2	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.4

\* 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）