


島根原子力情報伝送システムの伝送実績（平成30年8月）

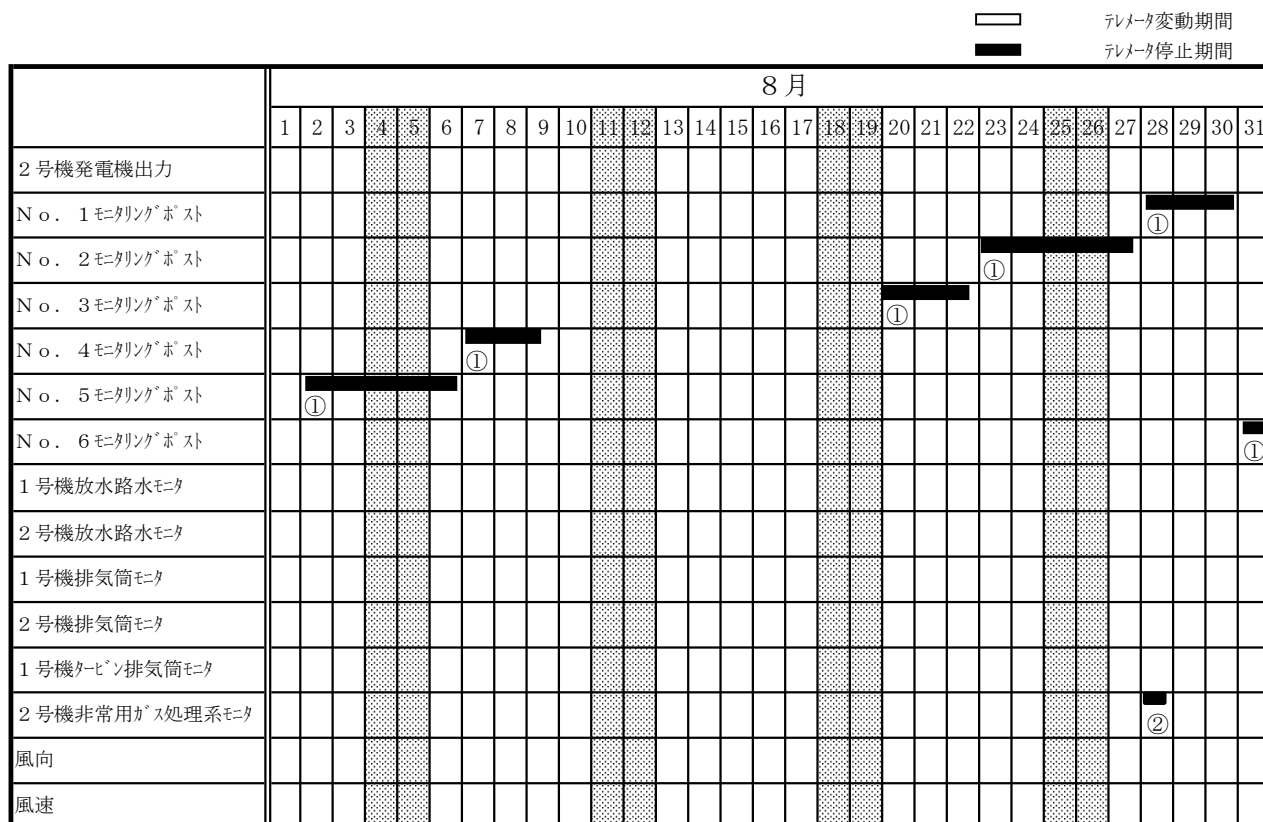

[作業内容]

①モニタリングポスト定期点検工事に伴う伝送停止

平成30年8月2日（木）9：00～平成30年8月6日（月）18：00

平成30年8月7日（火）9：00～平成30年8月9日（木）14：00

平成30年8月20日（月）9：00～平成30年8月22日（水）18：00

平成30年8月23日（木）9：00～平成30年8月27日（月）18：00

平成30年8月28日（火）9：00～平成30年8月30日（木）18：00

平成30年8月31日（金）9：00～24：00

②格納容器内水素酸素濃度分析装置移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

平成30年8月28日（火）9：00～17：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（8月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.3	6.1*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.5	6.0*	3.8
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.5	2.4

* 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上