島根原子力情報伝送システムの伝送計画（２０２４年５月）

□ ﾃﾚﾒｰﾀ変動期間
■ ﾃﾚﾒｰﾀ停止期間

	5月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
２号機発電機出力																				■	■	■	■	■			■				
																				⑥5/20 9:00～19:00							⑥5/27 9:00～19:00				
																					⑥5/21 9:00～19:00										
																						⑥5/22 9:00～19:00									
																							⑥5/23 9:00～19:00								
																								⑥5/24 9:00～19:00							
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																				■	■	■	■	■			■				
																				⑥5/20 9:00～19:00							⑥5/27 9:00～19:00				
																					⑥5/21 9:00～19:00										
																						⑥5/22 9:00～19:00									
																							⑥5/23 9:00～19:00								
																								⑥5/24 9:00～19:00							
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																				■	■	■	■	■			■				
																				⑥5/20 9:00～19:00							⑥5/27 9:00～19:00				
																					⑥5/21 9:00～19:00										
																						⑥5/22 9:00～19:00									
																							⑥5/23 9:00～19:00								
																								⑥5/24 9:00～19:00							
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																				■	■	■	■	■			■				
																				⑥5/20 9:00～19:00							⑥5/27 9:00～19:00				
																					⑥5/21 9:00～19:00										
																						⑥5/22 9:00～19:00									
																							⑥5/23 9:00～19:00								
																								⑥5/24 9:00～19:00							
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																				■	■	■	■	■			■				
																				⑥5/20 9:00～19:00							⑥5/27 9:00～19:00				
																					⑥5/21 9:00～19:00										
																						⑥5/22 9:00～19:00									
																							⑥5/23 9:00～19:00								
																								⑥5/24 9:00～19:00							
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																				■	■	■	■	■			■				
																				⑥5/20 9:00～19:00							⑥5/27 9:00～19:00				
																					⑥5/21 9:00～19:00										
																						⑥5/22 9:00～19:00									
																							⑥5/23 9:00～19:00								
																								⑥5/24 9:00～19:00							
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																				■	■	■	■	■			■				
																				⑥5/20 9:00～19:00							⑥5/27 9:00～19:00				
																					⑥5/21 9:00～19:00										
																						⑥5/22 9:00～19:00									
																							⑥5/23 9:00～19:00								
																								⑥5/24 9:00～19:00							
１号機放水路水ﾓﾆﾀ																				■	■	■	■	■			■				
																								⑥5/24 9:00～19:00							
																				⑥5/20 9:00～19:00							⑥5/27 9:00～19:00				
																					⑥5/21 9:00～19:00										
																						⑥5/22 9:00～19:00									
																							⑥5/23 9:00～19:00								
２号機放水路水ﾓﾆﾀ								■	■											■	■	■	■	■			■				
								③5/8 9:00～12:00												⑥5/20 9:00～19:00							⑥5/27 9:00～19:00				
									④5/9 9:00～12:00											⑦5/20 10:00～5/22 18:00											
																					⑥5/21 9:00～19:00										
																						⑥5/22 9:00～19:00									
																							⑥5/23 9:00～19:00								
																								⑥5/24 9:00～19:00							

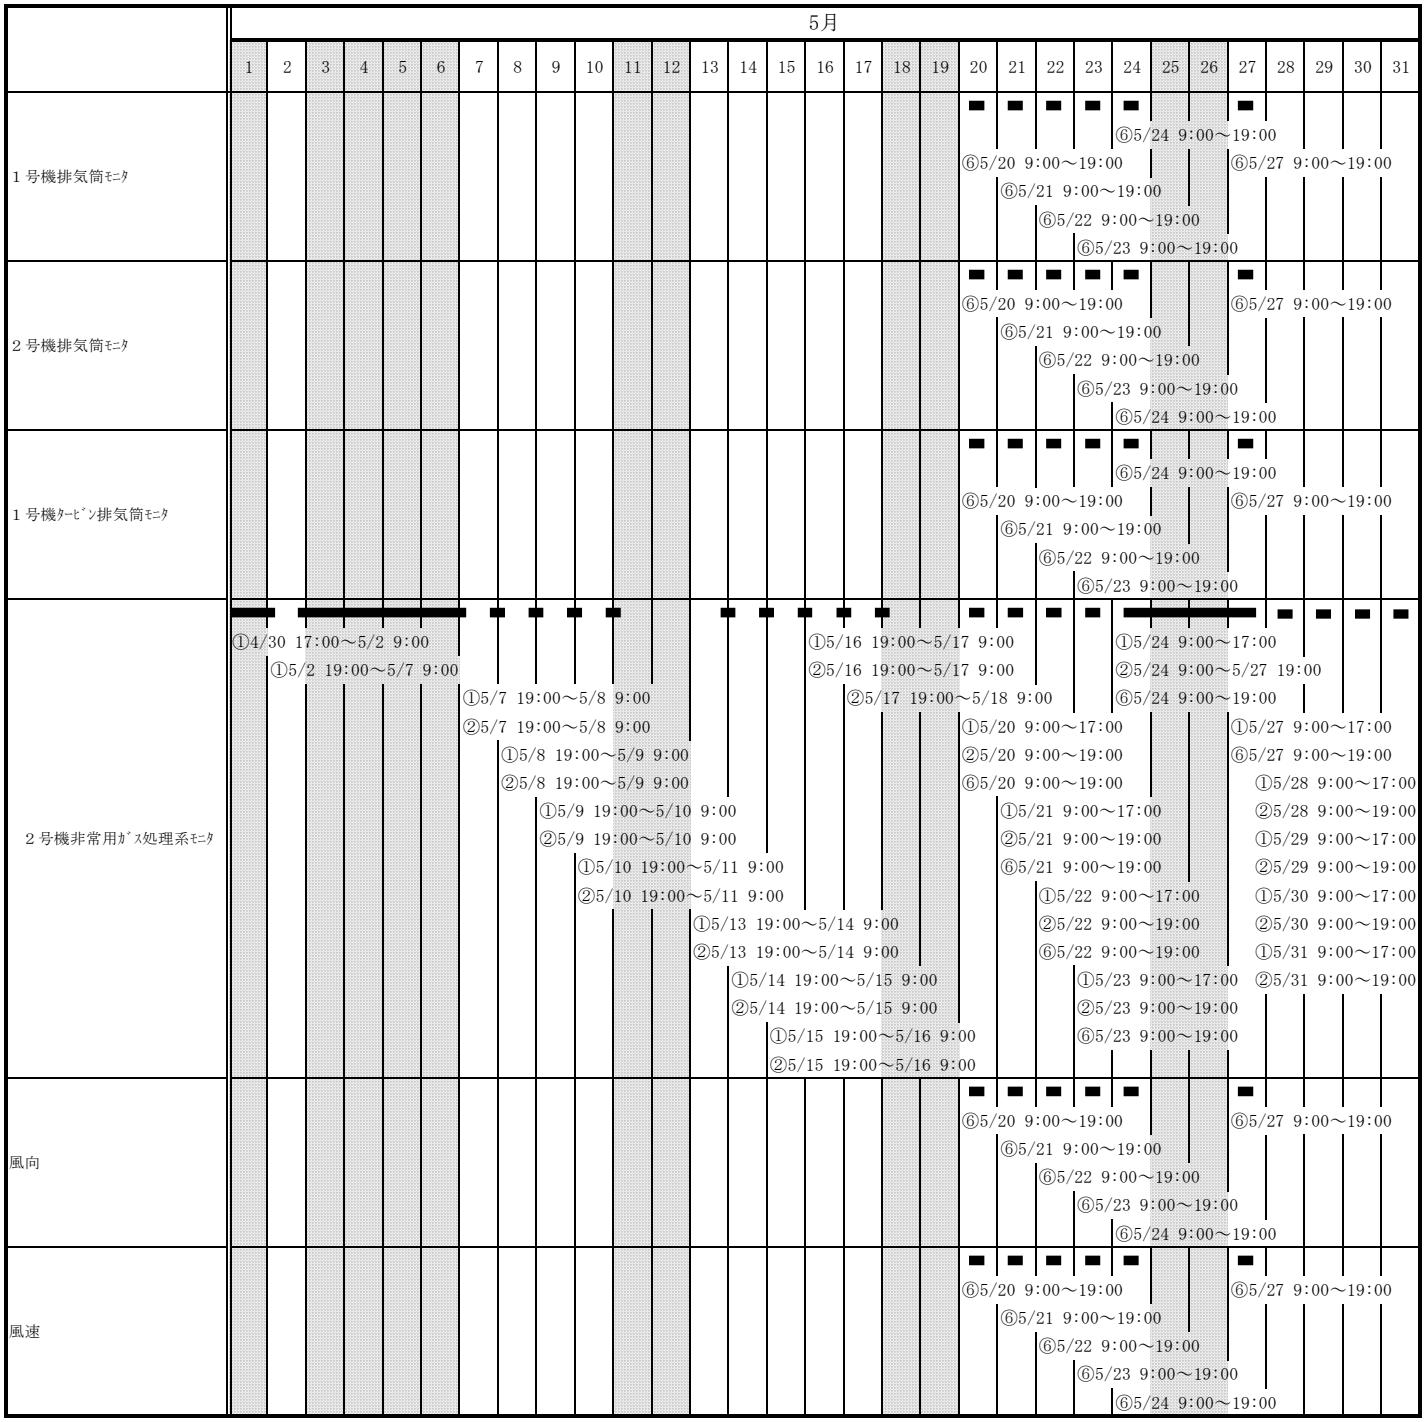

［計画変更］（変更箇所については朱記表示）

⑤盤下貫通部耐火シール工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（５／１６→施工方法変更による中止）

［作業内容］

①２号機Ａ－格納容器内水素酸素分析装置改造工事（機械工事）に伴う伝送停止

（４／３０～５／１１、５／１３～５／１７、５／２０～５／２４、５／２７～５／３１）

②２号機第１フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（５／７～５／１１、５／１３～５／１８、５／２０～５／３１）

③防波壁漂流物対策工設置工事のうち断面修復工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（５／８）

④２号機分割ゲート用ホイスト他設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（５／９）

⑥ＳＰＤＳ系統画面他変更工事に伴う伝送停止（５／２０、５／２１、５／２２、５／２３、５／２４、５／２７）

⑦２号機放水路モニタ室ケーブル移設工事に伴う伝送停止（５／２０～５／２２）

以　上