




島根原子力発電所 2 号機 取放水の水温 (2024年8月)

日	時刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備考
1	10時	0	2.4	28.6	29.0	0.4	※1
2	10時	0	2.4	28.9	29.2	0.3	※1
3	10時	0	2.4	29.0	30.0	1.0	※1
4	10時	0	2.4	29.3	29.6	0.3	※1
5	10時	0	2.4	29.0	29.7	0.7	※1
6	10時	0	2.4	27.8	29.3	1.5	※1
7	10時	0	2.4	27.0	28.6	1.6	※1
8	10時	0	2.4	27.8	28.3	0.5	※1
9	10時	0	2.4	28.1	28.3	0.2	※1
10	10時	0	2.4	26.8	28.6	1.8	※1
11	10時	0	2.4	25.6	28.1	2.5	※1
12	10時	0	2.4	24.1	26.9	2.8	※1
13	10時	0	2.4	23.9	24.8	0.9	※1
14	10時	0	2.4	25.1	24.9	0.0	※1
15	10時	0	2.4	24.1	24.6	0.5	※1
16	10時	0	2.4	23.5	24.2	0.7	※1
17	10時	0	2.4	24.7	24.3	0.0	※1
18	10時	0	2.4	23.8	24.1	0.3	※1
19	10時	0	2.4	22.9	23.6	0.7	※1
20	10時	0	2.4	24.6	23.5	0.0	※1
21	10時	0	2.4	25.4	25.4	0.0	※1
22	10時	0	2.4	27.3	27.6	0.3	※1
23	10時	0	2.4	28.4	27.8	0.0	※1
24	10時	0	2.4	28.8	29.4	0.6	※1
25	10時	0	2.4	29.2	30.2	1.0	※1
26	10時	0	2.4	28.5	29.8	1.3	※1
27	10時	0	2.4	28.8	29.7	0.9	※1
28	10時	0	2.4	28.2	29.5	1.3	※1
29	10時	0	2.4	27.4	29.2	1.8	※1
30	10時	0	2.4	24.6	27.5	2.9	※1
31	10時	0	2.4	22.2	25.5	3.3	※1

※1：取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 2号機 冷却水実績曲線 (2024年8月)

観測時刻 10時

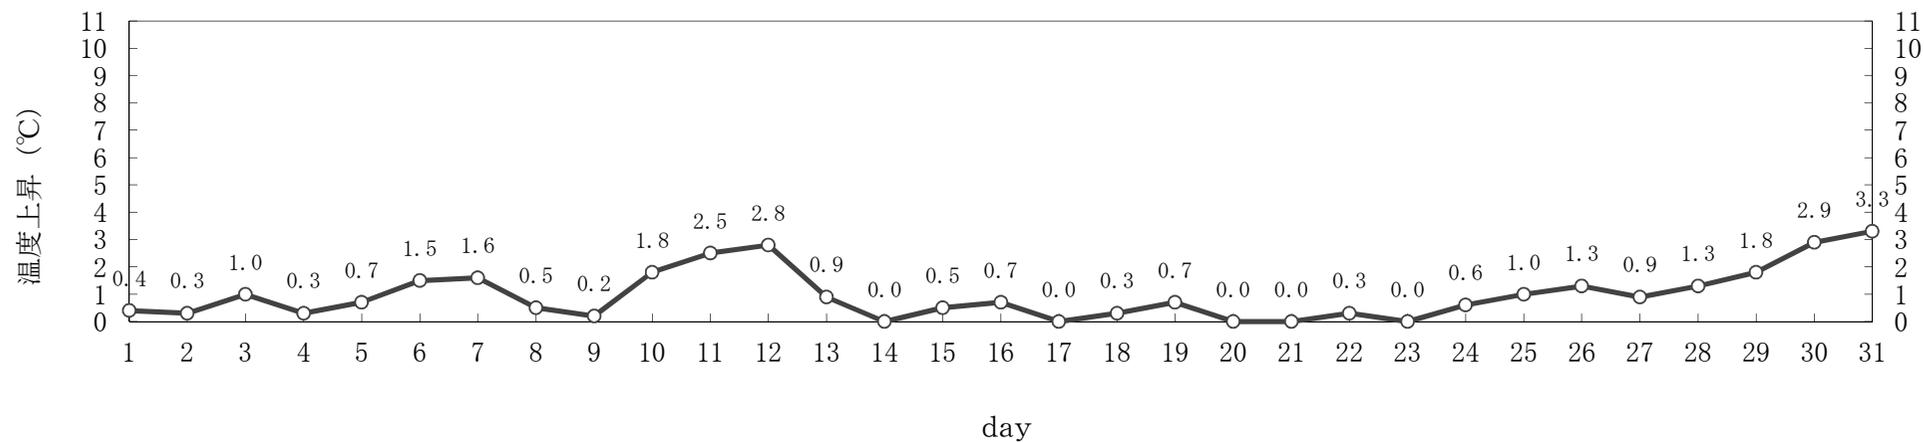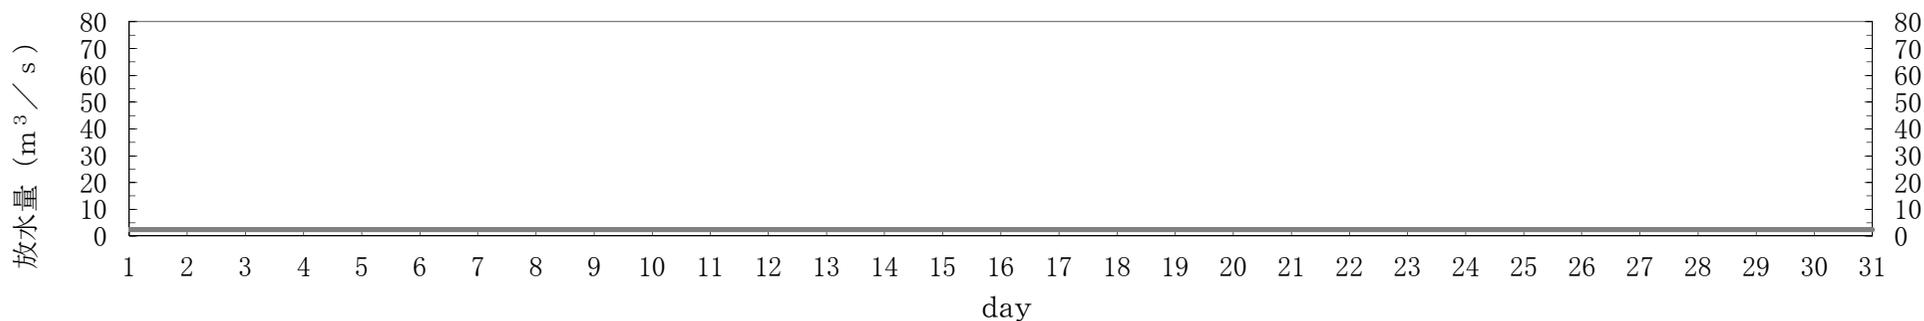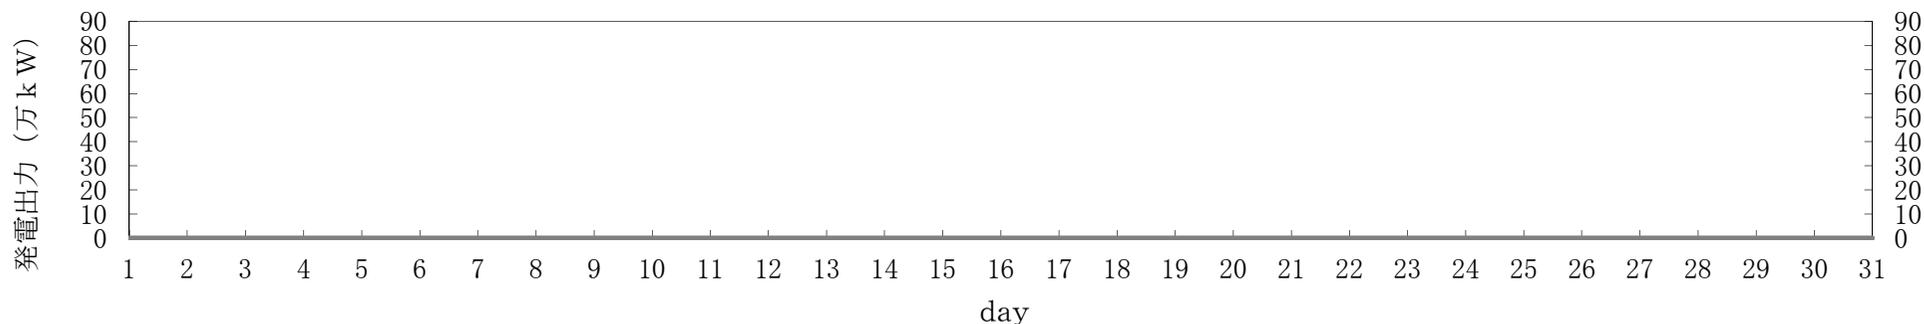

島根原子力発電所3号機 取放水の水温 (2024年8月)

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m ³ /s)	取水温度 (°C)	放水温度 (°C)	温度上昇 (°C)	備考
1	10時	0	3	28.6	29.8	1.2	※1
2	10時	0	3	28.9	29.6	0.7	※1
3	10時	0	3	29.0	29.9	0.9	※1
4	10時	0	3	29.3	30.1	0.8	※1
5	10時	0	3	29.0	29.8	0.8	※1
6	10時	0	3	27.8	29.3	1.5	※1
7	10時	0	3	27.0	28.4	1.4	※1
8	10時	0	3	27.8	28.4	0.6	※1
9	10時	0	3	28.1	29.2	1.1	※1
10	10時	0	3	26.8	28.9	2.1	※1
11	10時	0	3	25.6	27.4	1.8	※1
12	10時	0	3	24.1	26.1	2.0	※1
13	10時	0	3	23.9	25.7	1.8	※1
14	10時	0	3	25.1	25.5	0.4	※1
15	10時	0	3	24.1	24.8	0.7	※1
16	10時	0	3	23.5	24.5	1.0	※1
17	10時	0	3	24.7	24.8	0.1	※1
18	10時	0	3	23.8	24.7	0.9	※1
19	10時	0	3	22.9	24.3	1.4	※1
20	10時	0	3	24.6	24.2	0.0	※1
21	10時	0	3	25.4	24.8	0.0	※1
22	10時	0	3	27.3	26.6	0.0	※1
23	10時	0	3	28.4	28.9	0.5	※1
24	10時	0	3	28.8	29.8	1.0	※1
25	10時	0	3	29.2	30.4	1.2	※1
26	10時	0	3	28.5	30.3	1.8	※1
27	10時	0	3	28.8	29.8	1.0	※1
28	10時	0	3	28.2	30.0	1.8	※1
29	10時	0	3	27.4	29.4	2.0	※1
30	10時	0	3	24.6	26.3	1.7	※1
31	10時	0	3	22.2	24.6	2.4	※1

※1：取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 3号機 冷却水実績曲線 (2024年8月)

観測時刻 10時

