
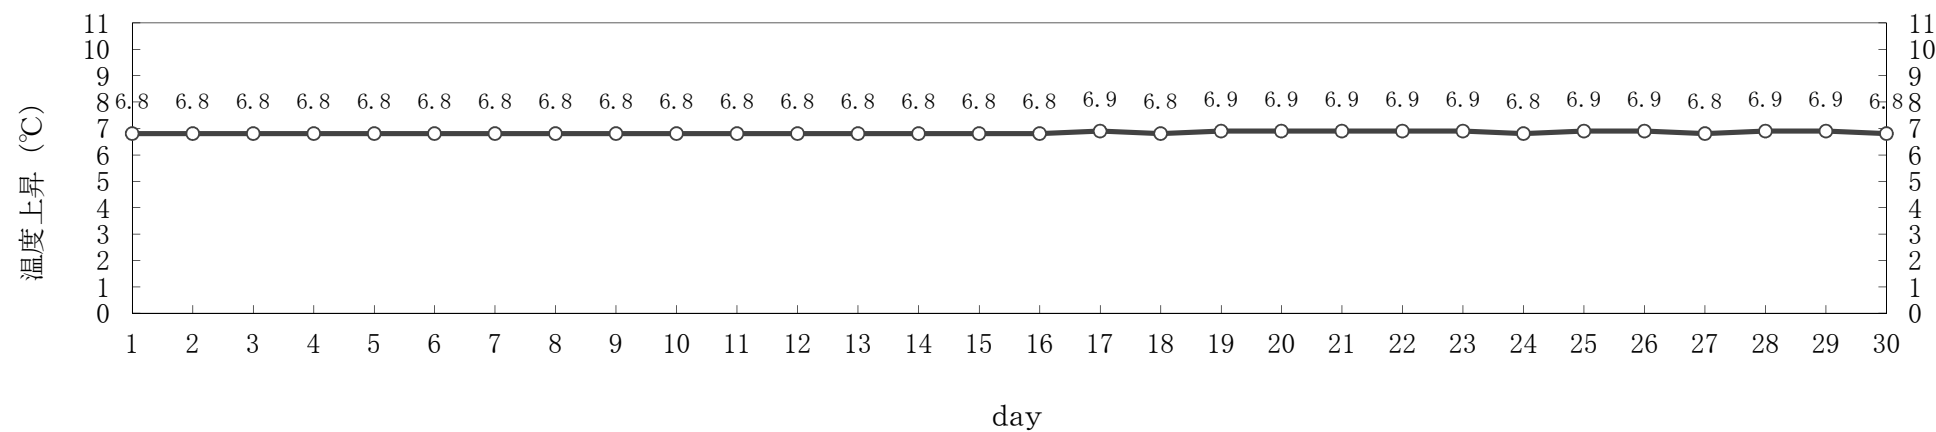
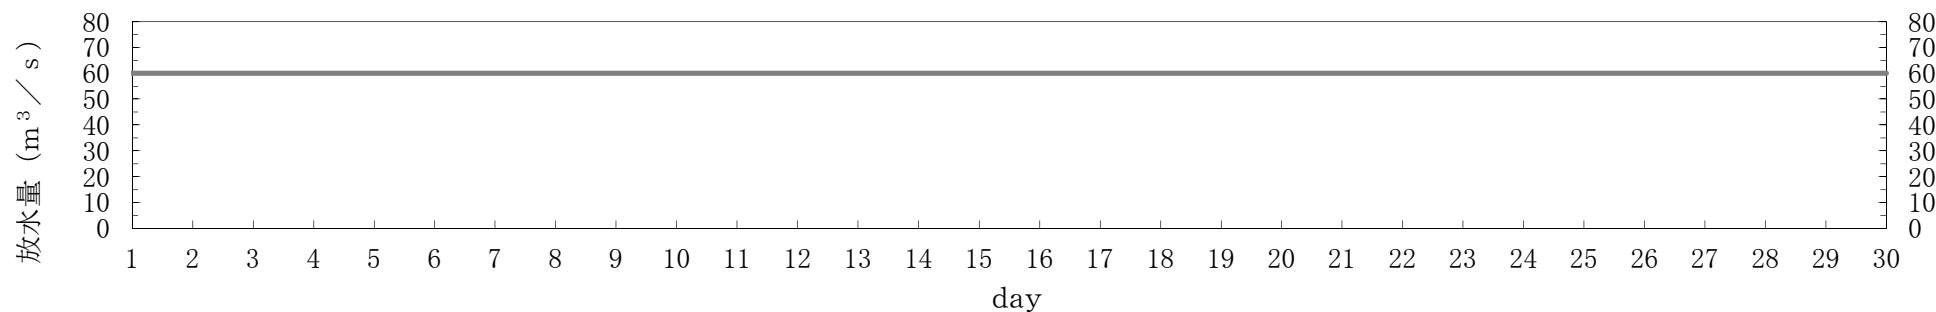


島根原子力発電所 2 号機 取放水の水温（2025年6月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	84	60	17.5	24.3	6.8	
2	1 0 時	84	60	17.9	24.7	6.8	
3	1 0 時	84	60	17.7	24.5	6.8	
4	1 0 時	84	60	17.9	24.7	6.8	
5	1 0 時	84	60	18.8	25.6	6.8	
6	1 0 時	84	60	19.0	25.8	6.8	
7	1 0 時	84	60	19.1	25.9	6.8	
8	1 0 時	84	60	19.1	25.9	6.8	
9	1 0 時	84	60	20.0	26.8	6.8	
10	1 0 時	84	60	19.8	26.6	6.8	
11	1 0 時	84	60	20.0	26.8	6.8	
12	1 0 時	84	60	20.3	27.1	6.8	
13	1 0 時	84	60	19.8	26.6	6.8	
14	1 0 時	84	60	19.4	26.2	6.8	
15	1 0 時	84	60	20.4	27.2	6.8	
16	1 0 時	84	60	20.6	27.4	6.8	
17	1 0 時	84	60	21.1	28.0	6.9	
18	1 0 時	84	60	21.1	27.9	6.8	
19	1 0 時	84	60	21.7	28.6	6.9	
20	1 0 時	84	60	21.9	28.8	6.9	
21	1 0 時	84	60	22.0	28.9	6.9	
22	1 0 時	84	60	22.8	29.7	6.9	
23	1 0 時	84	60	22.8	29.7	6.9	
24	1 0 時	84	60	22.8	29.6	6.8	
25	1 0 時	84	60	22.6	29.5	6.9	
26	1 0 時	84	60	22.9	29.8	6.9	
27	1 0 時	84	60	22.8	29.6	6.8	
28	1 0 時	84	60	23.2	30.1	6.9	
29	1 0 時	84	60	23.4	30.3	6.9	
30	1 0 時	84	60	24.0	30.8	6.8	

島根原子力発電所 2 号機 冷却水実績曲線 (2025年6月)

観測時刻 10 時

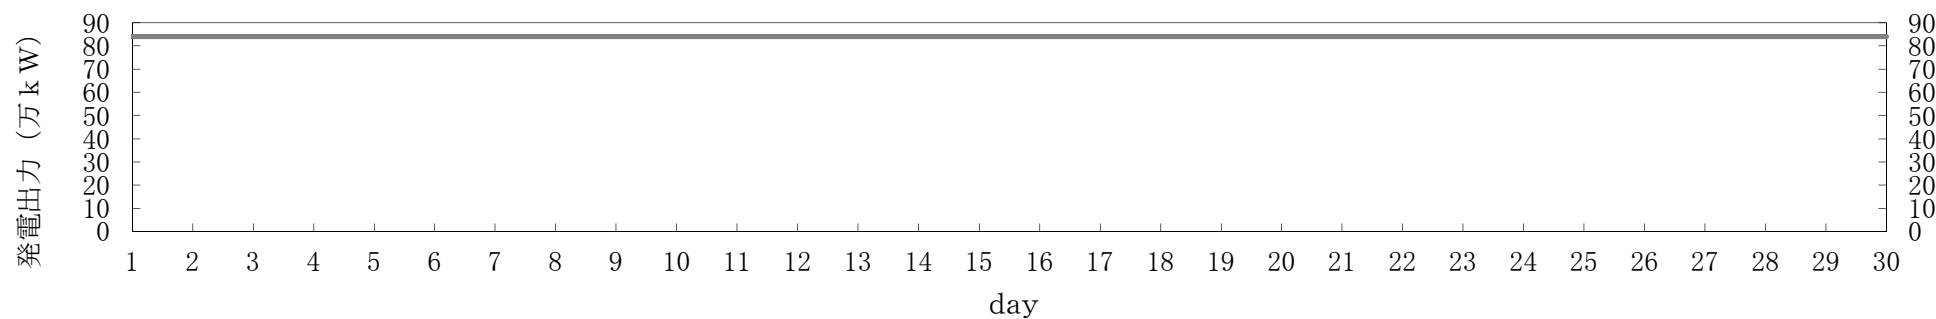

島根原子力発電所3号機 取放水の水温（2025年6月）

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m ³ /s)	取水温度 (℃)	放水温度 (℃)	温度上昇 (℃)	備考
1	10時	0	3	17.5	18.4	0.9	※1
2	10時	0	3	17.9	18.7	0.8	※1
3	10時	0	3	17.7	18.8	1.1	※1
4	10時	0	3	17.9	18.6	0.7	※1
5	10時	0	3	18.8	19.1	0.3	※1
6	10時	0	3	19.0	20.0	1.0	※1
7	10時	0	3	19.1	20.0	0.9	※1
8	10時	0	3	19.1	19.9	0.8	※1
9	10時	0	3	20.0	20.3	0.3	※1
10	10時	0	3	19.8	20.3	0.5	※1
11	10時	0	3	20.0	20.7	0.7	※1
12	10時	0	3	20.3	21.0	0.7	※1
13	10時	0	3	19.8	20.8	1.0	※1
14	10時	0	3	19.4	20.7	1.3	※1
15	10時	0	3	20.4	20.8	0.4	※1
16	10時	0	3	20.6	21.6	1.0	※1
17	10時	0	3	21.1	21.8	0.7	※1
18	10時	0	3	21.1	22.2	1.1	※1
19	10時	0	3	21.7	22.6	0.9	※1
20	10時	0	3	21.9	23.1	1.2	※1
21	10時	0	3	22.0	23.1	1.1	※1
22	10時	0	3	22.8	23.2	0.4	※1
23	10時	0	3	22.8	23.4	0.6	※1
24	10時	0	3	22.8	23.4	0.6	※1
25	10時	0	3	22.6	23.7	1.1	※1
26	10時	0	3	22.9	23.3	0.4	※1
27	10時	0	3	22.8	23.8	1.0	※1
28	10時	0	3	23.2	24.1	0.9	※1
29	10時	0	3	23.4	24.1	0.7	※1
30	10時	0	3	24.0	24.1	0.1	※1

※1：取水温度は、2号機 取水温度（3号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 3 号機 冷却水実績曲線（2025年6月）

観測時刻 10 時

