


島根原子力発電所2号機 取放水の水温（2025年7月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m ³ / s)	取水温度 (°C)	放水温度 (°C)	温度上昇 (°C)	備 考
1	10時	83	60	24.5	31.4	6.9	
2	10時	83	60	25.4	32.3	6.9	
3	10時	83	60	25.2	32.2	7.0	
4	10時	83	60	25.8	32.7	6.9	
5	10時	83	60	25.8	32.7	6.9	
6	10時	83	60	26.2	33.1	6.9	
7	10時	83	60	25.6	32.5	6.9	
8	10時	83	60	26.0	32.9	6.9	
9	10時	83	60	25.4	32.3	6.9	
10	10時	84	60	24.1	31.0	6.9	
11	10時	84	60	22.2	29.0	6.8	
12	10時	84	60	22.2	29.0	6.8	
13	10時	84	60	21.9	28.8	6.9	
14	10時	84	60	22.1	29.0	6.9	
15	10時	84	60	22.8	29.6	6.8	
16	10時	84	60	24.0	30.7	6.7	
17	10時	84	60	24.2	31.1	6.9	
18	10時	84	60	25.4	32.2	6.8	
19	10時	83	60	26.1	32.9	6.8	
20	10時	83	60	26.6	33.5	6.9	
21	10時	84	60	26.2	33.0	6.8	
22	10時	83	60	25.7	32.5	6.8	
23	10時	84	60	25.5	32.6	7.1	※1
24	10時	83	60	26.0	32.8	6.8	
25	10時	84	60	25.4	32.3	6.9	
26	10時	84	60	25.3	32.2	6.9	
27	10時	84	60	25.1	31.9	6.8	
28	10時	84	60	25.5	32.2	6.7	
29	10時	84	60	24.9	31.9	7.0	
30	10時	83	60	26.8	33.6	6.8	
31	10時	84	60	24.8	31.8	7.0	

※1：「温度上昇」の値は、小数点以下第2位を四捨五入した「放水温度」と「取水温度」の差を記載したものであり、実際は7°Cである

島根原子力発電所 2号機 冷却水実績曲線（2025年7月）

観測時刻 10時

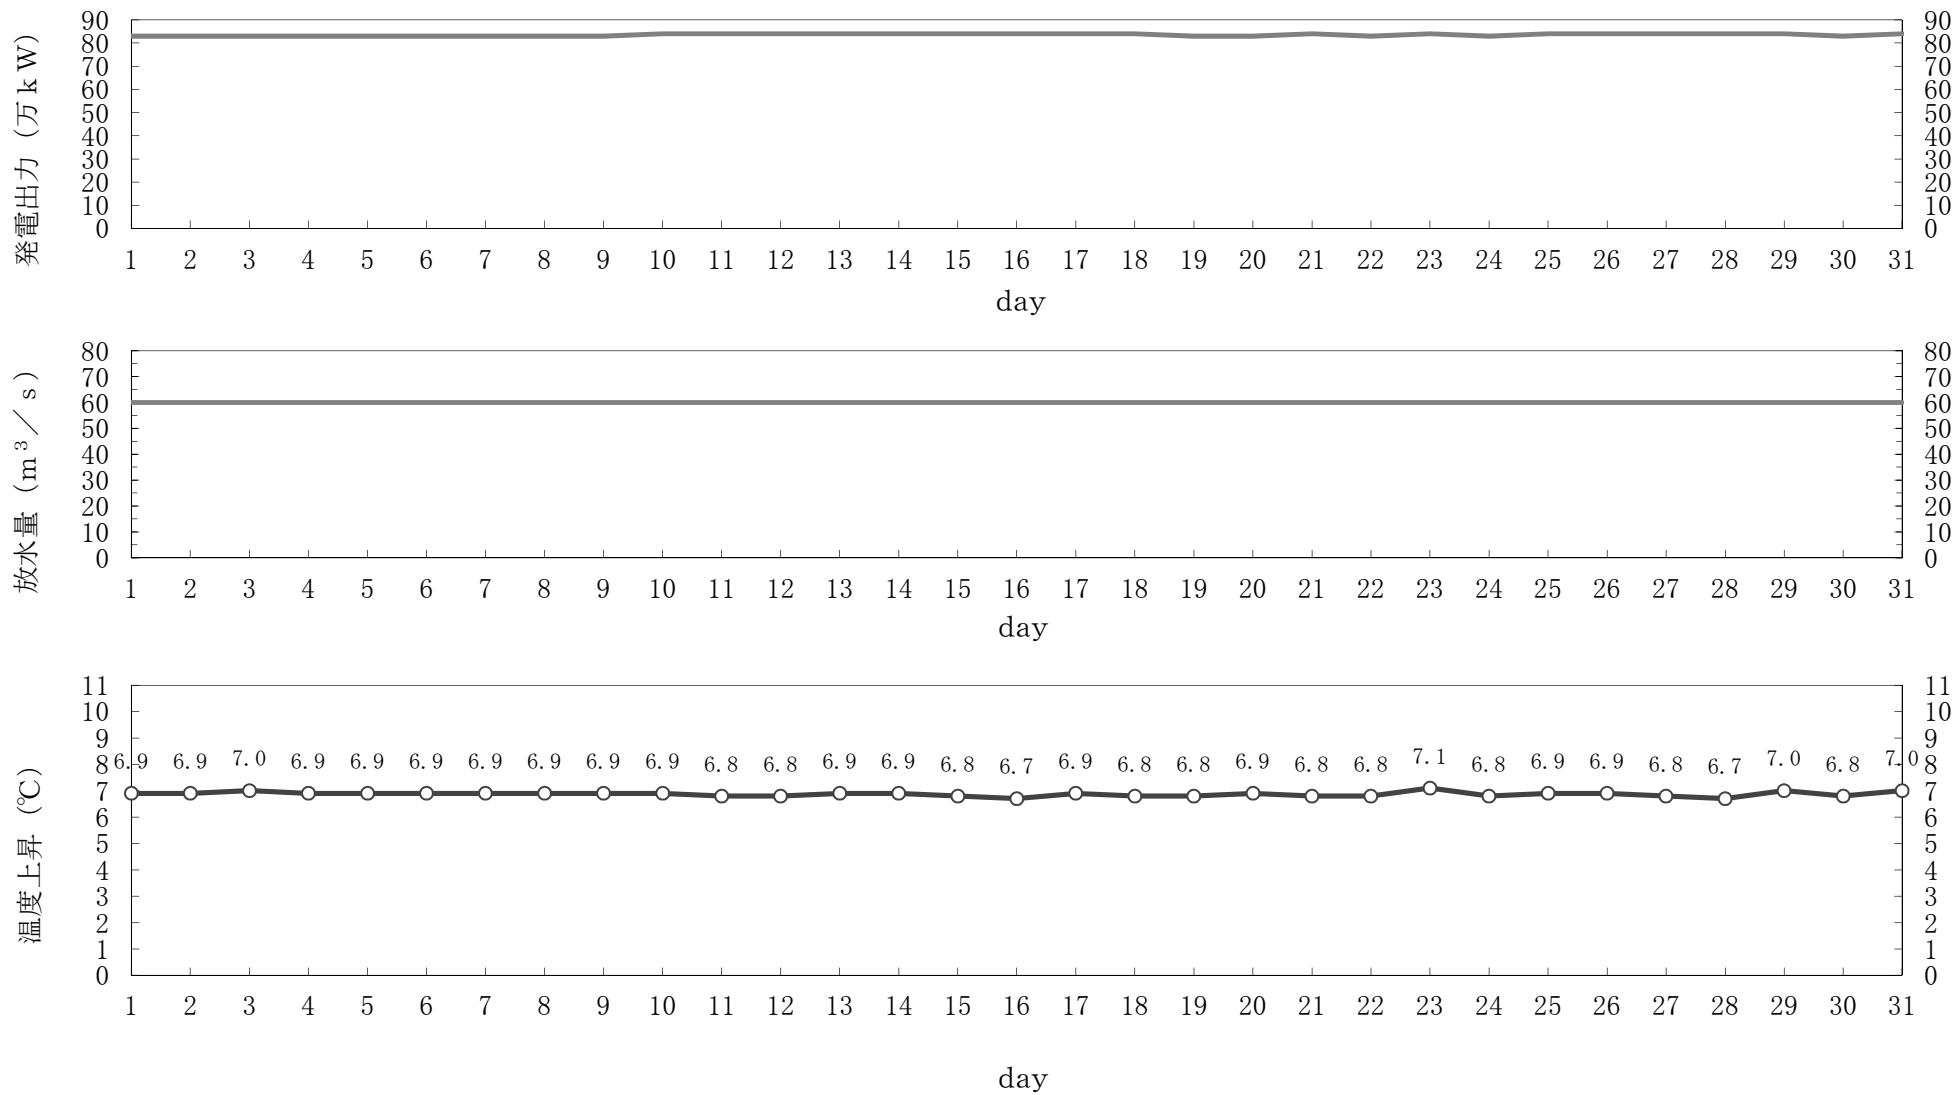

島根原子力発電所3号機 取放水の水温（2025年7月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m ³ / s)	取水温度 (°C)	放水温度 (°C)	温度上昇 (°C)	備 考
1	10時	0	3	24.5	25.0	0.5	※1
2	10時	0	3	25.4	26.2	0.8	※1
3	10時	0	3	25.2	26.7	1.5	※1
4	10時	0	3	25.8	27.0	1.2	※1
5	10時	0	3	25.8	26.9	1.1	※1
6	10時	0	3	26.2	27.1	0.9	※1
7	10時	0	3	25.6	26.9	1.3	※1
8	10時	0	3	26.0	27.1	1.1	※1
9	10時	0	3	25.4	26.2	0.8	※1
10	10時	0	3	24.1	26.3	2.2	※1
11	10時	0	3	22.2	24.4	2.2	※1
12	10時	0	3	22.2	22.8	0.6	※1
13	10時	0	3	21.9	22.5	0.6	※1
14	10時	0	3	22.1	22.7	0.6	※1
15	10時	0	3	22.8	23.6	0.8	※1
16	10時	0	3	24.0	25.0	1.0	※1
17	10時	0	3	24.2	25.1	0.9	※1
18	10時	0	3	25.4	24.3	0.0	※1
19	10時	0	3	26.1	25.8	0.0	※1
20	10時	0	3	26.6	27.5	0.9	※1
21	10時	0	3	26.2	27.3	1.1	※1
22	10時	0	3	25.7	27.5	1.8	※1
23	10時	0	3	25.5	27.3	1.8	※1
24	10時	0	3	26.0	27.6	1.6	※1
25	10時	0	3	25.4	26.6	1.2	※1
26	10時	0	3	25.3	26.6	1.3	※1
27	10時	0	3	25.1	26.7	1.6	※1
28	10時	0	3	25.5	26.3	0.8	※1
29	10時	0	3	24.9	26.9	2.0	※1
30	10時	0	3	26.8	27.1	0.3	※1
31	10時	0	3	24.8	26.6	1.8	※1

※1：取水温度は、2号機 取水温度（3号機 循環水ポンプ全台停止中のため）

放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 3号機 冷却水実績曲線（2025年7月）

観測時刻 10時

