
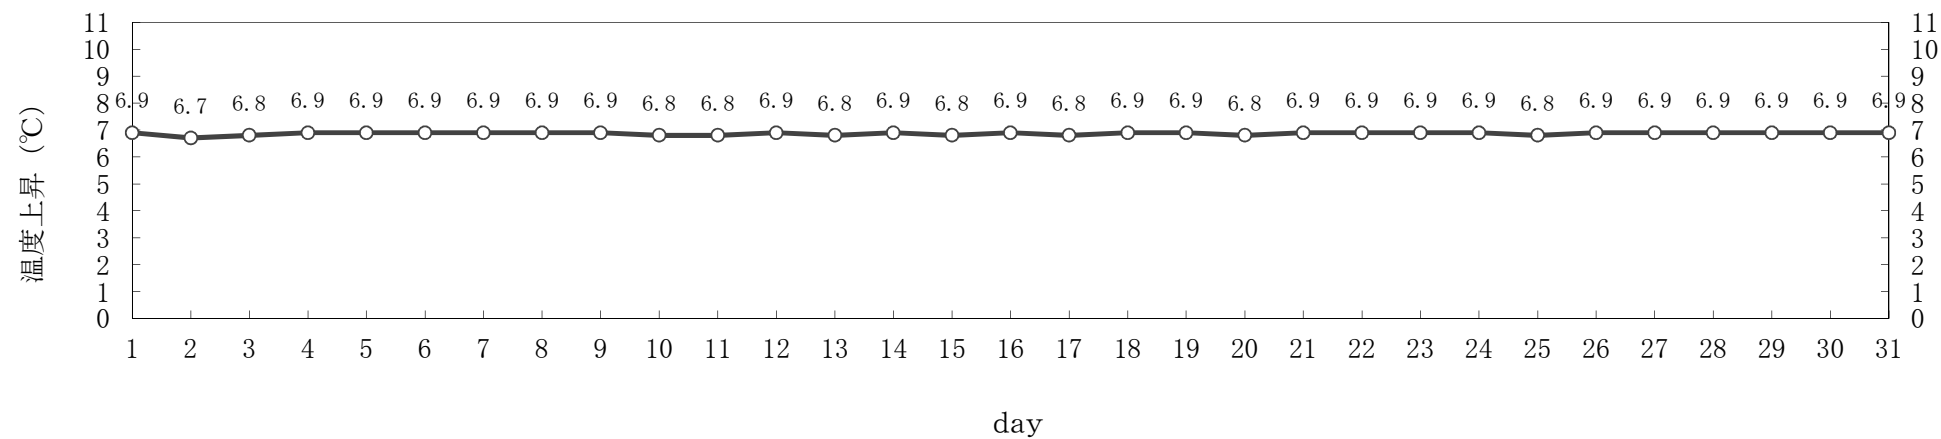
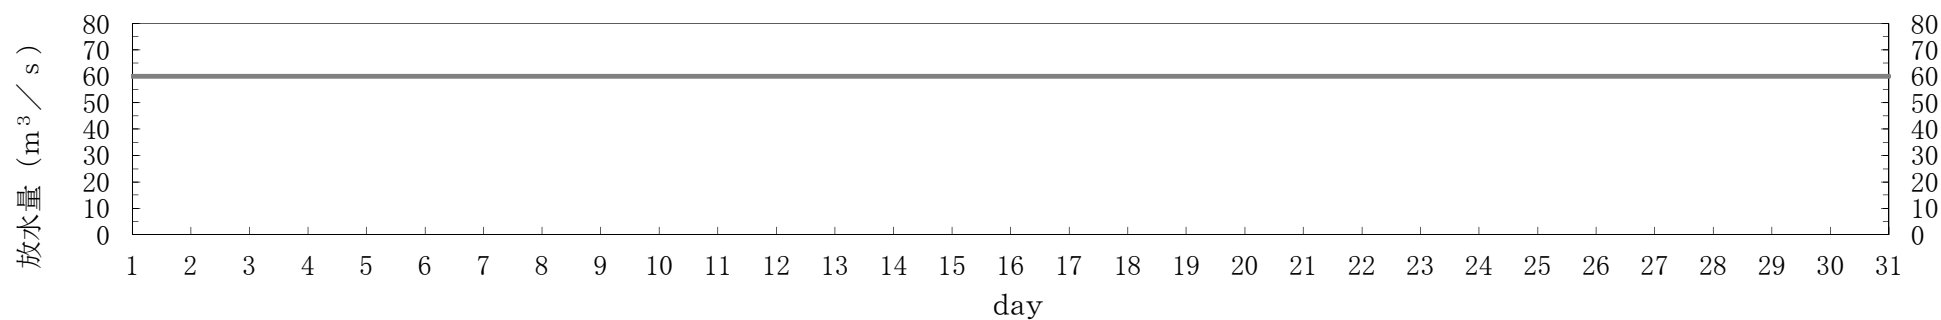


島根原子力発電所 2 号機 取放水の水温（2025年8月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	84	60	26.1	33.0	6.9	
2	1 0 時	84	60	25.4	32.1	6.7	
3	1 0 時	84	60	24.8	31.6	6.8	
4	1 0 時	84	60	25.3	32.2	6.9	
5	1 0 時	83	60	27.3	34.2	6.9	
6	1 0 時	83	60	28.1	35.0	6.9	
7	1 0 時	83	60	28.9	35.8	6.9	
8	1 0 時	83	60	28.8	35.7	6.9	
9	1 0 時	83	60	28.6	35.5	6.9	
10	1 0 時	83	60	28.1	34.9	6.8	
11	1 0 時	83	60	28.1	34.9	6.8	
12	1 0 時	83	60	28.3	35.2	6.9	
13	1 0 時	83	60	28.1	34.9	6.8	
14	1 0 時	83	60	27.7	34.6	6.9	
15	1 0 時	83	60	28.1	34.9	6.8	
16	1 0 時	83	60	27.8	34.7	6.9	
17	1 0 時	83	60	28.1	34.9	6.8	
18	1 0 時	83	60	28.9	35.8	6.9	
19	1 0 時	83	60	29.2	36.1	6.9	
20	1 0 時	83	60	29.0	35.8	6.8	
21	1 0 時	83	60	29.3	36.2	6.9	
22	1 0 時	83	60	29.4	36.3	6.9	
23	1 0 時	82	60	29.5	36.4	6.9	
24	1 0 時	82	60	29.7	36.6	6.9	
25	1 0 時	82	60	29.9	36.7	6.8	
26	1 0 時	82	60	30.0	36.9	6.9	
27	1 0 時	82	60	30.2	37.1	6.9	
28	1 0 時	82	60	30.1	37.0	6.9	
29	1 0 時	82	60	29.9	36.8	6.9	
30	1 0 時	82	60	29.8	36.7	6.9	
31	1 0 時	82	60	30.0	36.9	6.9	

島根原子力発電所 2 号機 冷却水実績曲線 (2025年8月)

観測時刻 10 時

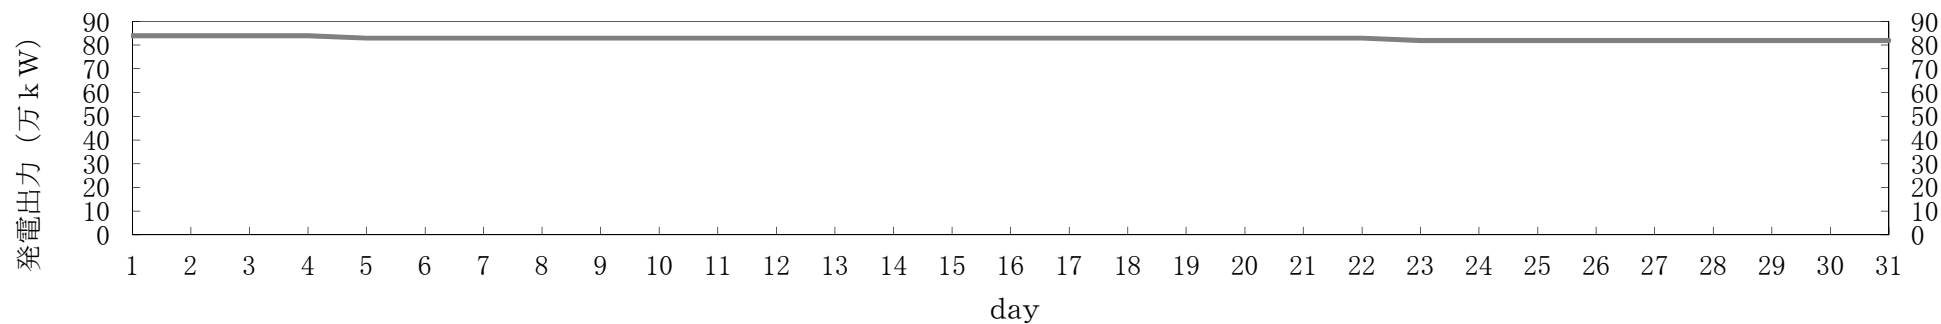

島根原子力発電所 3 号機 取放水の水温（2025年8月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	0	3	26.1	26.9	0.8	※1
2	1 0 時	0	3	25.4	28.3	2.9	※1
3	1 0 時	0	3	24.8	27.1	2.3	※1
4	1 0 時	0	3	25.3	27.2	1.9	※1
5	1 0 時	0	3	27.3	27.8	0.5	※1
6	1 0 時	0	3	28.1	29.3	1.2	※1
7	1 0 時	0	3	28.9	29.8	0.9	※1
8	1 0 時	0	3	28.8	29.6	0.8	※1
9	1 0 時	0	3	28.6	29.4	0.8	※1
10	1 0 時	0	3	28.1	28.9	0.8	※1
11	1 0 時	0	3	28.1	28.8	0.7	※1
12	1 0 時	0	3	28.3	29.0	0.7	※1
13	1 0 時	0	3	28.1	28.9	0.8	※1
14	1 0 時	0	3	27.7	29.0	1.3	※1
15	1 0 時	0	3	28.1	29.2	1.1	※1
16	1 0 時	0	3	27.8	29.5	1.7	※1
17	1 0 時	0	3	28.1	28.8	0.7	※1
18	1 0 時	0	3	28.9	29.5	0.6	※1
19	1 0 時	0	3	29.2	30.6	1.4	※1
20	1 0 時	0	3	29.0	30.7	1.7	※1
21	1 0 時	0	3	29.3	30.7	1.4	※1
22	1 0 時	0	3	29.4	30.9	1.5	※1
23	1 0 時	0	3	29.5	31.2	1.7	※1
24	1 0 時	0	3	29.7	31.4	1.7	※1
25	1 0 時	0	3	29.9	31.4	1.5	※1
26	1 0 時	0	3	30.0	31.5	1.5	※1
27	1 0 時	0	3	30.2	31.6	1.4	※1
28	1 0 時	0	3	30.1	31.6	1.5	※1
29	1 0 時	0	3	29.9	31.5	1.6	※1
30	1 0 時	0	3	29.8	31.6	1.8	※1
31	1 0 時	0	3	30.0	31.5	1.5	※1

※1：取水温度は、2号機 取水温度（3号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 3 号機 冷却水実績曲線 (2025年8月)

観測時刻 10 時

