

島根原子力発電所 格子状定線の水温(2025年度第2四半期)
島根原子力発電所 格子状定線の水温(第1回)
(2025年7月16日 09:30～11:05)

2号機出力: 84 万kW 2号機放水量:60 m³/s 天候:晴 気温:29.4℃ ○水温の最高 26.4 ℃(定線B・距離3500m・0m層, 他2点)
3号機出力: 0 万kW 3号機放水量: 3 m³/s 風向・風速:南西、3.5 m/s 風浪:2 ○水温の最低 21.2 ℃(定線B・距離3500m・70m層)

定線	距離 (m)	開始 時刻	終了 時刻	測 定 水 深 (m)																											
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30	40	50	60	70	海底上1m
A線	750			漁具のため欠測																											
	1500	10:03	10:08	25.5	25.5	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.3	25.2	24.9	24.8	24.8	24.6	24.4	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	22.5	22.3	22.0	21.7			21.7	
B線	2500	10:14	10:19	25.7	25.7	25.7	25.6	25.5	25.5	25.5	25.4	25.1	24.7	24.3	24.2	24.1	24.1	24.1	24.0	23.6	23.5	23.4	23.4	23.3	22.5	22.2	21.9	21.6	21.5		21.5
	750	9:32	9:34	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	25.5	25.5	25.5	25.3	25.3	25.2	25.2	25.2	25.2	25.1	25.0	25.0	25.0	25.0	22.3						22.3	
	1500			漁具のため欠測																											
	2000	10:10	10:13	25.8	25.8	25.7	25.6	25.4	25.4	25.2	24.7	24.6	24.3	24.3	24.3	24.2	24.1	23.7	23.5	23.4	23.2	22.7	22.6	22.4	22.1	21.9	21.7			21.7	
C線	3500	10:59	11:05	26.4	26.3	26.2	26.1	26.1	25.8	25.5	25.4	25.1	24.8	24.3	24.0	23.9	23.7	23.6	23.3	23.3	23.3	23.2	23.2	23.2	22.8	22.3	21.9	21.7	21.4	21.2	21.2
	500	9:39	9:41	26.4	26.0	25.9	25.8	25.8	25.7	25.6	25.5	25.4																		25.4	
	1000	9:44	9:46	25.4	25.4	25.4	25.3	25.3	25.3	25.2	25.2	25.1	25.1	25.1	24.9	24.7	24.6	24.6	24.6	24.5	23.8	23.7	22.5	22.5						22.5	
	1500			漁具のため欠測																											
D線	2000	10:03	10:06	25.8	25.8	25.8	25.7	25.5	25.5	25.4	25.3	25.1	24.8	24.7	24.6	24.4	24.3	24.2	24.0	23.7	23.7	23.6	23.6	23.6	22.6	22.4	22.0	21.8			21.7
	500			漁具のため欠測																											
	750	10:11	10:13	25.5	25.5	25.5	25.4	25.3	25.2	25.1	25.2	25.1	24.9	24.8	24.4	24.5	24.2	24.1	24.1	23.7	23.7	23.3	22.9							22.8	
	1000	10:15	10:18	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.1	24.6	24.5	24.5	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	22.6	22.4	22.3			22.3	
	1250	9:51	9:53	25.9	25.8	25.7	25.6	25.5	25.4	25.1	25.0	24.9	24.8	24.7	24.6	24.5	24.3	24.1	24.1	24.0	23.6	23.2	23.1	22.9	22.6	22.3	22.0			22.0	
E線	1500	9:56	9:59	25.7	25.7	25.6	25.5	25.4	25.3	25.2	25.2	24.8	24.7	24.6	24.5	24.4	24.4	24.1	23.9	23.9	23.3	23.2	23.1	22.8	22.3	22.2	22.0	21.8		21.8	
	500			漁具のため欠測																											
	750	10:06	10:08	25.5	25.5	25.4	25.3	25.2	25.2	25.2	25.2	24.9	24.7	24.7	24.6	24.4	23.7	23.1	23.0	22.8	22.7	22.7	22.6	22.5	22.4					22.4	
	1000	10:20	10:23	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.3	25.1	25.1	24.9	24.5	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	23.9	23.4	23.2	22.6	22.3					22.3	
	1250	10:35	10:38	25.6	25.6	25.5	25.4	25.3	25.3	25.3	25.2	25.1	24.7	24.6	24.6	24.6	24.5	24.5	24.4	24.3	24.2	24.2	24.2	24.1	22.3	22.1	22.0			22.0	
	1500	10:39	10:43	25.9	25.8	25.7	25.5	25.5	25.4	25.4	25.1	24.8	24.6	24.5	24.5	24.3	24.3	24.2	24.1	24.0	24.0	23.6	23.3	23.2	22.3	22.2	21.9			21.8	
	2000	10:45	10:49	25.8	25.7	25.6	25.6	25.5	25.4	25.3	24.7	24.3	24.2	24.2	24.2	24.1	23.9	23.8	23.7	23.7	23.7	23.6	23.6	23.6	22.3	22.1	21.8	21.7		21.7	
F線	3500	10:26	10:30	26.2	26.2	26.2	26.1	25.8	25.7	25.3	25.2	24.7	24.1	24.1	23.7	23.7	23.6	23.6	23.5	23.5	23.4	23.4	23.3	22.6	22.3	21.8	21.6	21.4	21.3	21.2	
	500			漁具のため欠測																											
	750	9:40	9:43	25.5	25.5	25.4	25.2	25.1	25.1	25.1	25.0	24.8	24.8	24.8	24.8	24.7	24.4	24.1	23.8	23.4	23.3	23.1	22.8	22.4	22.4					22.4	
	1000	10:24	10:26	25.6	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.4	25.3	24.9	24.8	24.6	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	22.4	22.2				22.2	
	1250	10:29	10:32	25.8	25.8	25.7	25.5	25.4	25.3	25.3	25.3	25.0	24.8	24.6	24.6	24.5	24.4	24.2	24.2	24.1	24.1	23.4	23.2	22.9	22.3	22.1	22.0			22.0	
G線	1500	10:47	10:49	25.7	25.7	25.7	25.5	25.4	25.4	25.4	25.0	24.8	24.6	24.5	24.4	24.3	24.1	24.0	24.0	24.0	24.0	23.7	23.5	23.3	22.4	22.2	21.9			21.8	
	0	9:34	9:35	26.2	26.0	25.7	25.6	25.4	25.3	24.9	24.6	24.3	23.8	23.7																23.7	
	250	9:38	9:39	26.4	26.1	25.8	25.6	25.6	25.4	25.0	25.0	24.8	24.6	24.1	23.6	23.3	23.1	22.9	22.7	22.6	22.6	22.6	22.5	22.5	22.4					22.4	
	500	9:41	9:43	25.9	25.8	25.6	25.5	25.4	25.3	25.1	25.0	25.0	25.0	24.6	24.0	23.2	22.7	22.6	22.6	22.6	22.5	22.5	22.4	22.4	22.4					22.4	
	750	9:55	9:56	25.6	25.6	25.6	25.6	25.4	25.3	25.3	25.3	25.3	25.1	25.0	24.6	24.5	24.5	24.5	24.5	24.4	23.4	22.9	22.6	22.6	22.3	22.3				22.3	
	1000	10:01	10:03	25.6	25.6	25.6	25.5	25.5	25.4	25.4	25.3	24.9	24.5	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	23.8	23.1	22.8	22.8	22.7	22.2	22.1				22.1	
	1250	10:23	10:25	25.8	25.8	25.8	25.7	25.5	25.3	25.2	24.8	24.7	24.6	24.6	24.5	24.3	24.1	24.1	24.1	24.1	24.0	23.3	23.2	23.1	22.2	22.1	22.0			22.0	
H線	1500	10:40	10:43	25.7	25.7	25.7	25.6	25.5	25.4	25.3	25.1	24.9	24.6	24.5	24.4	24.4	24.1	24.0	24.0	23.7	23.5	23.4	23.3	22.4	22.2	21.9				21.9	
	2000	10:53	10:55	25.9	25.8	25.8	25.7	25.6	25.5	25.4	24.9	24.4	24.4	24.2	24.2	24.2	24.1	24.0	23.9	23.8	23.7	23.6	23.6	23.6	22.3	22.2	21.9	21.7		21.7	
	0	9:34	9:35	25.8	25.4	25.1	24.9	24.8																						24.8	
	250	9:36	9:37	25.2	25.1	25.0	24.9	24.8	24.8	24.8	24.8	24.7																		24.6	
	500	9:46	9:47	25.4	25.2	25.2	25.2	25.1	24.9	24.8	24.8	24.8	24.8	24.7	24.7	24.6	24.5	23.3	23.1	23.0	22.7	22.6	22.6	22.5					22.5		
	750	9:51	9:52	25.4	25.4	25.3	25.3	25.3	25.3	25.0	24.6	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	23.7	23.0	22.7	22.7	22.5	22.5	22.4	22.4	22.3	22.3				22.3	
	1000	10:11	10:13	25.8	25.8	25.7	25.5	25.5	25.4	24.9	24.6	24.5	24.3	24.3	24.2	24.2	24.2	24.2	24.1	23.7	23.2	23.1	22.9	22.6	22.2	22.1	22.1			22.1	
	1250	10:15	10:18	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.5	25.2	25.1	24.8	24.7	24.6	24.6	24.6	24.5	24.3	24.1	24.0	24.0	23.9	23.6	23.5	23.4	22.3	22.2	22.0		22.0	
	1500	10:35	10:38	25.7	25.7	25.7	25.6	25.4	25.3	25.2	24.9	24.7	24.5	24.4	24.3	24.2	24.0	23.9	23.9	23.9	23.9	23.7	23.4	22.9	22.3	22.1	21.9			21.9	

:水温の最高 :水温の最低

定線	距離 (m)	開始 時刻	終了 時刻	測 定 水 深 (m)																											
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30	40	50	60	70	海底上1m
I線	0	9:31	9:32	25.2	25.0	24.9	24.8	24.8	24.8	24.7																					24.7
	250	9:39	9:40	25.8	25.4	25.1	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	24.8	24.7	24.5	24.5	24.4	24.3	24.2	23.9	23.2	22.9										22.8
	500	9:43	9:45	25.4	25.4	25.3	25.2	24.8	24.7	24.7	24.7	24.6	24.6	24.6	24.6	24.3	24.1	23.9	23.3	23.0	22.8	22.7	22.6	22.5	22.5	22.4					22.4
	750	9:49	9:51	25.6	25.6	25.6	25.6	25.4	25.3	25.2	24.7	24.6	24.6	24.5	24.5	24.4	24.4	24.4	24.3	24.0	23.4	23.1	22.9	22.6	22.6	22.4	22.3				22.3
	1000	9:53	9:55	25.9	25.8	25.5	25.5	25.4	25.4	25.1	24.6	24.6	24.6	24.5	24.3	24.3	24.2	24.2	24.1	24.1	23.7	23.3	23.3	23.0	22.7	22.3	22.1				22.1
	1250	9:57	9:59	25.6	25.6	25.6	25.6	25.5	25.4	24.9	24.7	24.6	24.4	24.3	24.1	24.1	24.0	24.0	23.9	23.6	23.6	23.5	23.0	22.6	22.3	22.1	22.0				22.0
	1500	10:02	10:04	25.7	25.7	25.7	25.6	25.5	25.3	24.8	24.6	24.5	24.4	24.2	23.9	23.9	23.9	23.8	23.7	23.4	23.0	22.8	22.7	22.6	22.3	22.1	21.9				21.9
	2000	10:07	10:10	25.9	25.8	25.8	25.6	25.4	25.3	24.9	24.7	24.5	24.4	24.2	24.1	24.0	23.9	23.8	23.7	23.6	23.5	23.3	23.1	22.9	22.3	22.1	21.9	21.7			21.7
J線	2500	10:14	10:16	25.8	25.8	25.8	25.6	25.5	25.4	24.8	24.5	24.4	24.1	24.0	23.9	23.8	23.8	23.7	23.6	23.6	23.5	23.2	22.9	22.4	22.1	21.8	21.7				21.6
	0	9:33	9:34	25.7	25.7	25.2	25.0	24.8	24.7	24.7	24.6	24.6	24.4	24.4																	24.4
	250	9:36	9:37	25.7	25.4	25.2	25.1	25.1	25.0	24.7	24.7	24.7	24.5	24.3	24.2	23.8	23.3	23.1	23.0	22.9	22.9	22.8	22.8	22.8							22.8
	500	9:43	9:44	25.9	25.9	25.3	25.1	24.8	24.7	24.7	24.5	24.5	24.5	24.4	24.0	23.2	23.1	22.9	22.9	22.8	22.8	22.7	22.7	22.6							22.6
	750	9:52	9:54	25.8	25.7	25.5	25.3	25.3	25.1	24.7	24.7	24.6	24.5	24.5	24.4	24.2	24.2	24.0	23.5	23.2	23.0	22.9	22.8	22.7	22.4	22.4					22.4
	1000	9:56	9:58	25.5	25.5	25.5	25.5	25.4	25.3	25.1	24.6	24.6	24.3	24.2	24.2	24.2	24.2	23.9	23.7	23.4	23.3	23.0	22.8	22.7	22.3	22.2					22.1
	1250	10:10	10:12	25.7	25.7	25.6	25.5	25.5	25.4	24.8	24.7	24.6	24.4	24.3	24.3	24.3	24.2	24.1	23.9	23.8	23.8	23.4	22.8	22.7	22.4	22.2	22.0				22.0
	1500	10:19	10:21	25.7	25.7	25.7	25.6	25.5	25.2	25.1	24.8	24.6	24.4	24.4	24.3	24.2	24.2	24.1	24.1	23.9	23.7	23.4	22.9	22.9	22.4	22.1	21.9				21.9
K線	0	9:31	9:32	25.6	25.5	25.4	25.1	25.0	24.9																						24.9
	250	9:42	9:44	25.6	25.4	25.2	25.1	25.1	25.0	25.0	24.8	24.8	24.7	24.7	24.6	24.6															24.5
	500	9:40	9:41	25.8	25.8	25.4	25.1	25.1	24.8	24.8	24.8	24.8	24.7	24.6	24.4	24.4	24.3	24.1	23.4	23.2	23.0	22.9	22.9	22.7	22.4						22.5
	750	9:47	9:49	25.7	25.6	25.3	25.3	25.2	24.7	24.7	24.6	24.6	24.6	24.5	24.1	24.1	24.0	23.7	23.3	23.3	23.0	22.8	22.6	22.6	22.4	22.4					22.4
	1000	10:01	10:03	25.6	25.6	25.6	25.5	25.5	25.3	25.3	24.7	24.6	24.6	24.5	24.3	24.2	24.2	24.2	24.1	23.5	23.4	23.0	22.7	22.6	22.4	22.2					22.2
	1250	10:06	10:08	25.6	25.6	25.6	25.5	25.5	25.4	25.1	24.7	24.6	24.5	24.5	24.5	24.4	24.4	24.3	24.1	24.0	24.0	23.9	23.7	23.1	22.8	22.3	22.1				22.1
	1500	10:15	10:17	25.7	25.7	25.6	25.5	25.4	25.3	24.9	24.7	24.5	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.3	24.0	23.8	23.7	23.1	23.0	23.0	22.3	22.2	22.0				22.0
	2000	10:25	10:27	25.8	25.8	25.7	25.7	25.5	25.3	24.9	24.7	24.4	24.2	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.0	23.8	23.5	23.2	22.9	22.4	22.1	21.8				21.8
L線	500	9:48	9:50	26.0	25.9	25.5	25.2	25.1	25.1	25.0	24.9	24.8	24.8	24.7	24.7	24.5	24.5	24.3	24.1	24.0	23.7	23.1	23.0	22.9							22.6
	750	10:06	10:08	25.5	25.5	25.4	25.4	25.4	25.3	25.2	25.2	24.8	24.7	24.6	24.6	24.5	24.5	24.5	24.3	24.0	23.9	23.7	23.3	23.2	22.5						22.4
	1000	10:12	10:14	25.7	25.7	25.6	25.4	25.3	25.3	25.3	24.9	24.8	24.8	24.7	24.6	24.6	24.5	24.2	24.1	24.1	24.0	24.0	23.7	23.6	22.6	22.3					22.3
	1250	10:31	10:33	25.7	25.7	25.5	25.4	25.4	25.3	25.3	25.2	24.9	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.5	24.5	24.5	24.5	24.4	24.2	24.0	23.9	22.8	22.3				22.2
M線	1500	10:37	10:40	25.9	25.9	25.5	25.5	25.4	25.3	25.2	25.1	24.9	24.6	24.5	24.5	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.3	24.3	24.2	24.0	23.0	22.4					22.0
	500	9:57	9:59	25.6	25.5	25.3	25.2	25.1	25.1	25.1	25.0	24.9	24.9																		24.8
	1000	10:19	10:21	25.7	25.7	25.7	25.5	25.4	25.4	25.3	25.2	25.0	24.8	24.8	24.7	24.7	24.7	24.6	24.5	24.4	24.4	24.2	24.0	23.9	22.6	22.4					22.4
	1500	10:44	10:47	25.9	25.8	25.6	25.5	25.4	25.3	25.2	25.1	24.7	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.3	23.1	22.3					22.1
N線	2000	10:09	10:12	25.6	25.6	25.6	25.5	25.4	25.3	25.0	24.8	24.6	24.5	24.5	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	23.2	22.3	22.0				21.9
	3500	10:21	10:24	26.3	26.2	26.1	26.1	26.1	26.1	25.8	25.4	25.3	25.1	24.8	24.7	24.3	24.3	24.3	24.2	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.5	22.4	21.9	21.7	21.6		21.5
	500	10:05	10:08	25.9	25.6	25.2	25.2	25.2	25.2	25.1	25.1	25.0	24.8	24.8	24.8	24.7	24.6	24.5	24.2	23.9	23.6	23.5	22.9								22.9
	1000	9:42	9:43	25.8	25.8	25.7	25.6	25.6	25.5	25.4	25.3	24.9	24.7	24.7	24.5	24.4	24.1	23.9	23.8	23.8	23.7	23.6	23.4	23.3							22.4
O線	1500			漁具のため欠測																											
	0	9:47	9:49	26.0	25.8	25.5	25.1	24.7																							24.7
	500	9:59	10:01	25.9	25.7	25.4	25.3	25.2	25.1	25.0	24.7	24.7	24.7	24.5	24.4	24.4	24.3														24.3
	2000	9:30	9:33	25.7	25.7	25.4	25.3	25.3	25.3	25.2	24.9	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.6	24.4	24.4	24.3	24.3	22.4	22.2					22.2
	2500	9:37	9:41	25.7	25.7	25.6	25.6	25.4	25.3	25.3	25.1	24.9	24.7	24.7	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.5	23.8	22.3	22.0					22.0
P線	4500	10:35	10:40	26.2	26.3	26.2	26.0	25.9	25.9	25.9	25.9	25.8																			

島根原子力発電所 格子状定線の水温(第2回)

(2025年7月16日 13:30～14:57)

2号機出力: 84 万kW

2号機放水量:60 m³/s

天候:晴

気温:29.5℃

○水温の最高 27.5 ℃(定線O・距離0m・0m層)

3号機出力: 0 万kW

3号機放水量: 3 m³/s

風向・風速:北北東、1.5 m/s

風浪:2

○水温の最低 20.9 ℃(定線B・距離3500m・70m層, 他1点)

定線	距離 (m)	開始 時刻	終了 時刻	測 定 水 深 (m)																											
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30	40	50	60	70	海底上1m
A線	750			漁具のため欠測																											
	1500	13:56	14:00	26.2	25.9	25.6	25.6	25.5	25.5	25.4	25.1	24.8	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.8	23.7	23.6	23.6	23.6	23.6	23.4	22.4	21.6	21.4			21.4
	2500	14:07	14:12	26.4	26.2	25.9	25.8	25.8	25.8	25.7	25.6	25.4	25.3	25.1	24.7	24.1	24.0	23.9	23.8	23.7	23.6	23.6	23.6	23.4	23.1	23.0	22.1	21.4	21.1		21.1
B線	750	13:32	13:33	25.4	25.4	25.3	25.2	25.1	24.9	24.8	24.8	24.8	24.7	24.6	24.5	24.4	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.2	23.9	22.9						22.0
	1500			漁具のため欠測																											
	2000	14:10	14:13	26.1	26.0	25.7	25.7	25.7	25.7	25.1	24.8	24.5	24.1	24.0	24.0	24.0	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.8	23.8	23.4	22.4	21.8	21.3			21.3
	3500	14:47	14:54	27.1	26.8	26.2	26.1	26.1	26.1	25.9	25.8	25.6	25.3	25.3	25.2	24.8	24.6	24.4	24.3	24.2	24.1	24.0	23.9	23.8	23.1	22.7	22.4	22.0	21.2	20.9	20.9
	500	13:39	13:40	26.2	25.9	25.9	26.4	25.5	25.3	25.2	25.1	25.0																		25.0	
	1000	13:43	13:45	26.0	25.9	25.7	25.1	25.0	24.8	24.7	24.6	24.6	24.5	24.5	24.5	24.5	24.4	24.4	24.4	24.3	24.2	24.3	24.1	24.1	22.4	22.0					22.0
C線	1500			漁具のため欠測																											
	2000	14:03	14:06	26.9	26.6	26.3	26.1	25.9	25.7	25.5	25.1	24.5	24.4	24.4	24.1	24.1	24.1	24.0	24.1	24.1	24.0	24.1	24.1	23.6	23.1	21.8	21.4			21.3	
	500			漁具のため欠測																											
D線	750	13:40	13:42	25.9	25.8	25.7	25.8	25.6	25.6	25.3	25.3	25.2	24.9	24.8	24.8	24.8	24.7	24.6													24.5
	1000	13:48	13:50	25.7	25.7	25.6	25.6	25.6	25.6	25.4	25.5	25.3	25.3	25.3	25.2	24.9	24.6	24.5	24.5	24.4	24.4	24.3	24.3	24.3	24.2	22.5	22.2	21.9			21.9
	1250	13:49	13:51	25.9	25.7	25.7	25.7	25.6	25.6	25.6	25.6	25.5	25.3	24.9	24.5	24.4	24.4	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.2	23.9	22.6	21.8					21.7
	1500	13:57	13:59	25.9	25.8	25.8	25.8	25.8	25.7	25.7	25.6	25.1	24.8	24.5	24.3	24.3	24.2	24.2	24.2	24.2	24.1	24.1	24.0	23.9	23.6	22.7	21.8	21.6			21.6
	500			漁具のため欠測																											
	750	13:36	13:38	25.8	25.4	25.4	25.1	25.0	25.0	24.9	24.9	24.9	24.9	24.8	24.8	24.8	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.6	24.6	24.3	23.2					22.3
E線	1000	13:53	13:55	25.6	25.6	25.5	25.5	25.4	25.3	25.1	24.8	24.7	24.6	24.6	24.6	24.6	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.4	24.2	22.5						22.1
	1250	14:09	14:12	25.7	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.5	24.6	24.6	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.4	24.4	24.4	24.3	24.3	24.3	24.0	22.4	21.9				21.8
	1500	14:15	14:17	26.4	26.3	26.1	25.9	25.9	25.9	25.9	25.8	25.6	25.3	25.1	25.0	24.7	24.4	24.3	24.3	24.3	24.2	24.2	24.1	24.0	23.8	22.5	21.7				21.6
	2000	14:22	14:25	27.1	26.3	26.1	26.0	25.8	25.7	25.5	25.4	25.0	24.8	24.4	24.3	24.2	24.2	24.1	24.1	24.1	24.1	24.0	23.9	23.9	23.5	22.4	21.8	21.3			21.3
	3500	14:27	14:31	27.2	27.2	26.8	26.5	26.2	26.1	26.1	26.2	25.5	25.3	24.9	24.8	24.5	24.3	24.2	24.0	24.0	23.9	23.8	23.7	23.6	23.3	22.9	22.3	21.5	21.2	20.9	20.9
	500			漁具のため欠測																											
F線	750	13:31	13:34	25.6	25.6	25.5	25.4	25.5	25.4	25.3	25.2	25.1	25.0	24.9	24.9	24.8	24.8	24.8	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.6	24.4						23.5
	1000	13:58	14:02	26.0	25.7	25.6	25.6	25.6	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.4	25.0	24.7	24.6	24.6	24.6	24.5	24.5	24.5	24.3	22.1				22.1
	1250	14:04	14:06	26.7	26.6	26.2	25.9	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	25.6	24.8	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.4	24.4	24.3	24.3	24.0	22.4	21.9					21.9
	1500	14:40	14:43	27.1	26.9	26.2	26.1	25.9	25.7	25.6	25.2	25.0	24.8	24.6	24.4	24.4	24.3	24.3	24.3	24.2	24.1	24.0	24.0	23.9	23.5	22.3	21.7				21.6
	0	13:31	13:32	27.1	26.6	25.9	25.7	25.6	25.6	25.5	25.3	25.3	25.3	25.2	25.2	25.1	25.1	25.1													25.1
	250	13:35	13:36	26.4	26.2	25.9	25.7	25.6	25.5	25.4	25.3	25.2	25.2	25.2	25.2	25.0	25.0	24.8	24.6	24.5	24.4	24.4	24.4	24.4							24.4
G線	500	13:40	13:42	26.2	26.0	25.8	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.5	25.5	25.1	24.9	24.8	24.8	24.7	24.7	24.7	24.7	24.5	24.1	23.9	23.6	22.2	22.1				22.1
	750	13:58	14:00	25.8	25.6	25.6	25.4	25.4	25.3	25.3	25.3	25.2	25.1	24.9	24.9	24.7	24.7	24.7	24.7	24.6	24.5	24.4	24.4	24.3	22.4	22.1					22.1
	1000	14:03	14:05	26.5	25.7	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.5	24.7	24.7	24.6	24.6	24.6	24.6	24.5	24.5	24.5	24.4	24.4	24.4	24.1	22.2					22.0
	1250	14:19	14:21	26.7	26.4	26.1	25.8	25.8	25.8	25.7	25.7	25.4	24.9	24.6	24.5	24.5	24.5	24.5	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.3	24.3	23.9	22.3	21.8			21.8
	1500	14:32	14:35	26.5	26.6	26.4	26.4	25.9	25.7	25.5	25.1	24.8	24.6	24.5	24.3	24.3	24.3	24.3	24.2	24.1	24.0	24.0	23.9	23.9	23.7	22.3	21.7				21.6
	2000	14:48	14:51	26.6	26.5	26.4	26.1	26.0	25.8	25.6	25.4	25.3	25.1	24.7	24.5	24.5	24.3	24.2	24.2	24.0	23.9	23.9	23.8	23.8	23.1	22.4	21.8	21.3			21.3
H線	0	13:33	13:34	25.9	25.6	25.5	25.5																								25.4
	250	13:36	13:37	25.6	25.8	25.2	25.2	25.2	25.3	25.2	25.1	25.2																			25.2
	500	13:45	13:47	26.2	26.1	25.5	25.4	25.4	25.3	25.2	25.2	25.1	25.0	24.9	24.9	24.9	24.8	24.8	24.8	24.8	24.7	24.7	24.7	24.6	22.5						22.4
	750	13:53	13:55	25.6	25.8	25.6	25.6	25.5	25.5	25.3	24.8	24.7	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	22.4	22.0				22.0
	1000	14:07	14:09	26.3	26.3	25.8	25.7	25.7	25.7	25.7	25.6	25.0	24.9	24.6	24.6	24.6	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.4	24.4	24.4	23.6	22.2					22.0
	1250	14:13	14:15	27.3	26.5	26.3	26.1	26.0	25.7	25.7	25.5	25.0	24.7	24.7	24.5	24.4	24.4	24.4	24.3	24.3	24.2	24.2	24.1	24.0	23.7	22.3	21.8				21.8
	1500	14:26	14:28	26.7	26.3	26.1	26.0	26.2	25.7	25.6	25.6	25.3	24.9	24.6	24.6	24.5	24.5	24.4	24.3	24.2	24.2	24.1	24.0	23.7	22.7	22.6	21.8				21.7

■:水温の最高

■:水温の最低








島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図（基準水温との温度差）

2025年 7月16日 第1回
9時 30分～11時 05分

出力 (万 kW)	2号機	84
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	2号機	60
	3号機	3
天 候		晴
気 温	(℃)	29.4
風 向		南西
風 速	(m/s)	3.5
風 浪		2

[基準水温]
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、
P3500 の 6 点の平均値
[1℃上昇域予測包絡範囲の凡例]

—— 島根原子力発電所 2号機修正環境影響調査書より
----- 島根原子力発電所 3号機環境影響評価書より

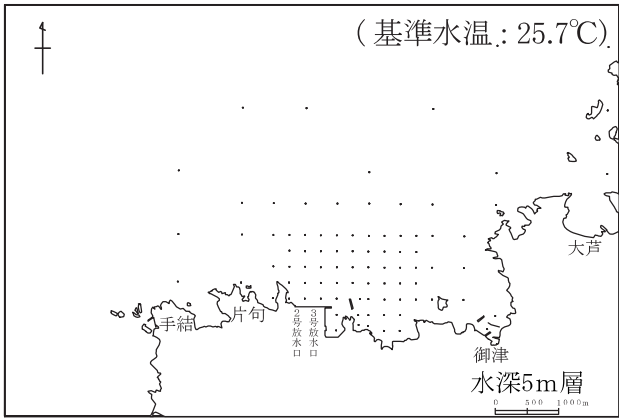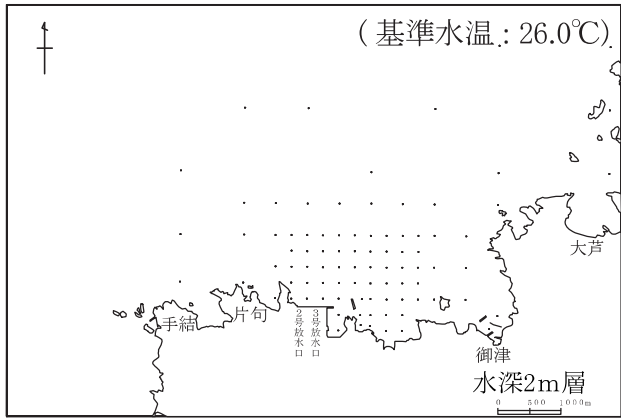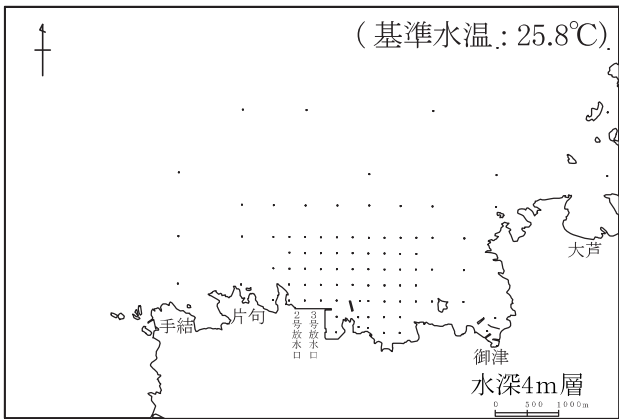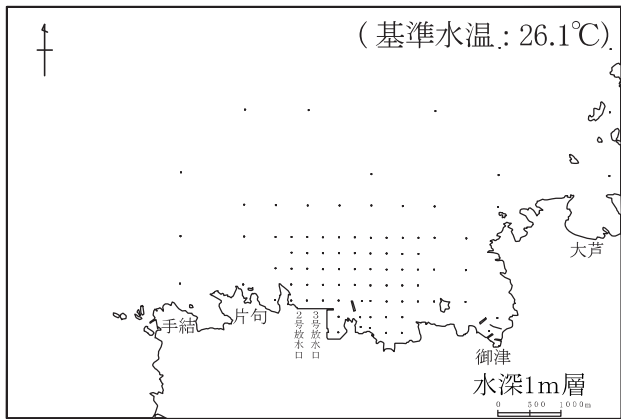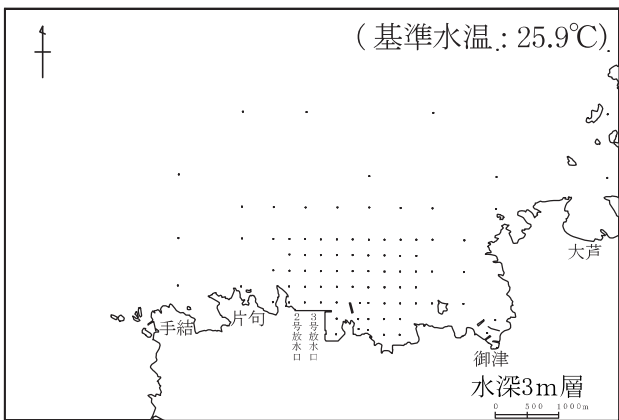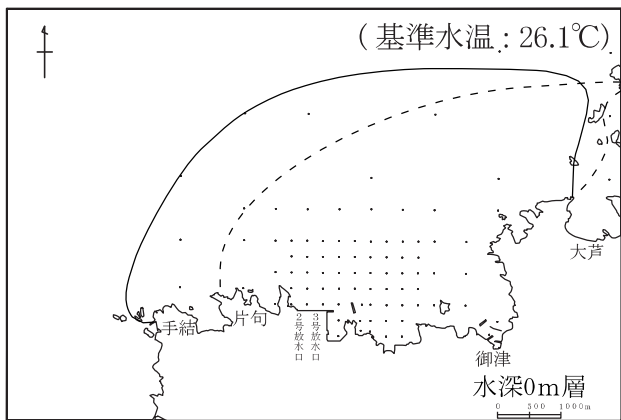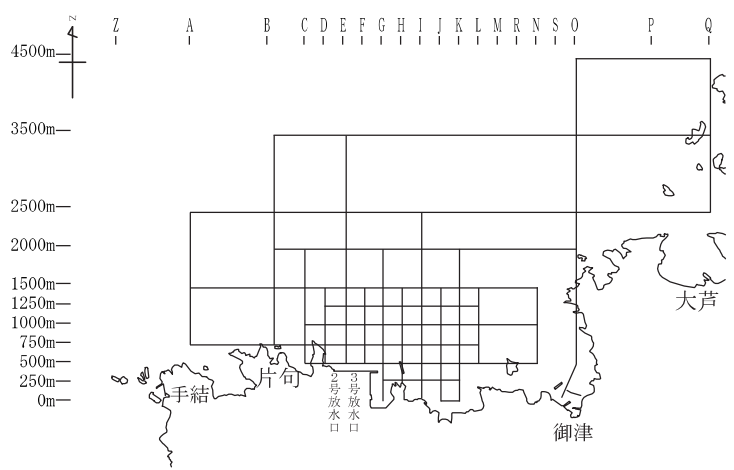

◎基準水温より 1℃以上高い水温上昇域は確認
されなかった。








基準水温より 1℃以上高い水温上昇域
基準水温より 2℃以上高い水温上昇域

島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図（基準水温との温度差）

2025年 7月16日 第1回
9時 30分～11時 05分

出力 (万 kW)	2号機	84
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	2号機	60
	3号機	3
天 候		晴
気 温	(℃)	29.4
風 向		南西
風 速	(m/s)	3.5
風 浪		2

[基準水温]
A2500、B3500、E3500、M3500、04500、
P3500 の 6 点の平均値

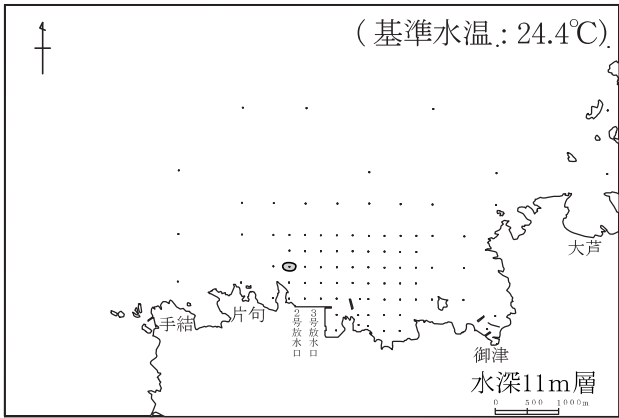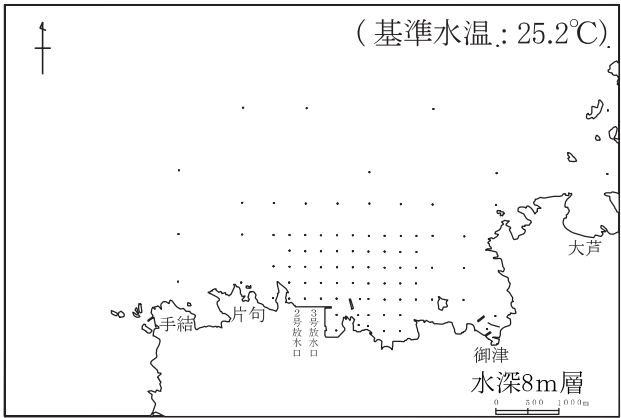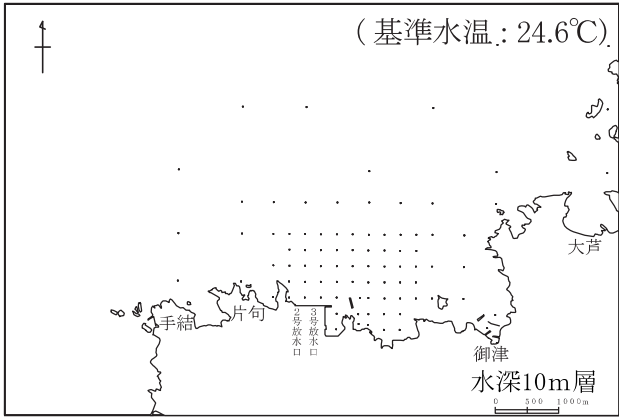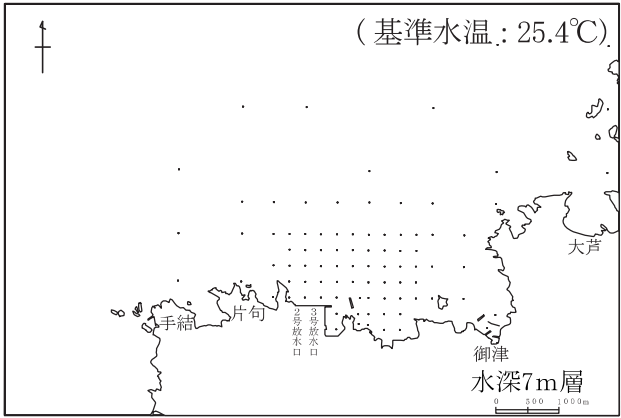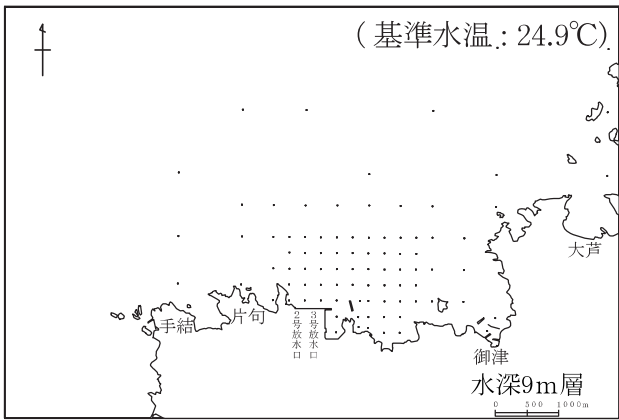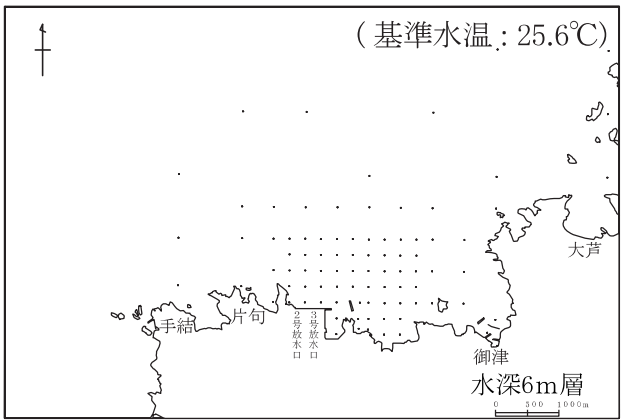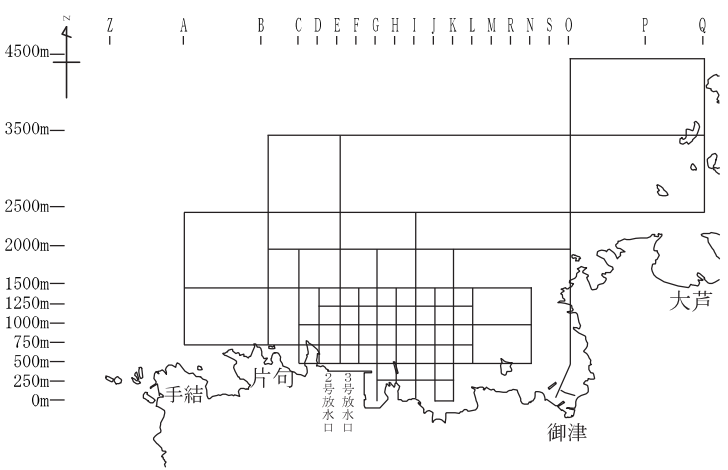

◎水深 11m層において、基準水温より 1℃以上
高い水温上昇域が確認された。

基準水温より 1℃以上高い水温上昇域
基準水温より 2℃以上高い水温上昇域








島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図（基準水温との温度差）

2025年 7月16日 第1回
9時 30分～11時 05分

出力 (万 kW)	2号機	84
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	2号機	60
	3号機	3
天 候		晴
気 温	(℃)	29.4
風 向		南西
風 速	(m/s)	3.5
風 浪		2

〔基準水温〕

A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、
P3500 の 6 点の平均値

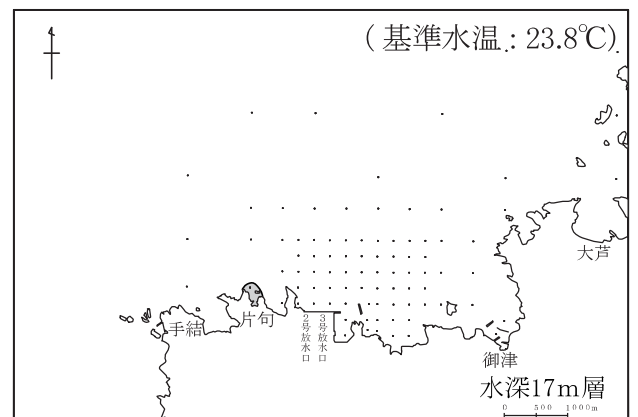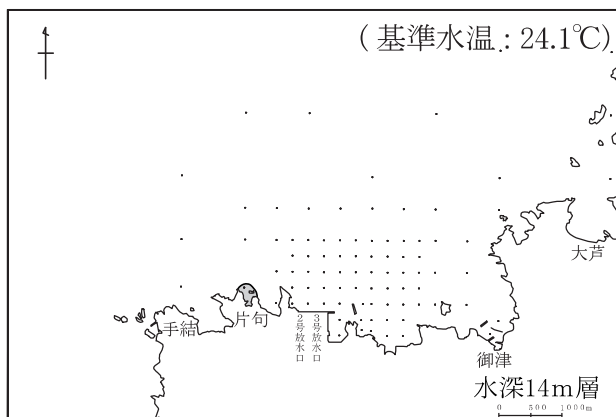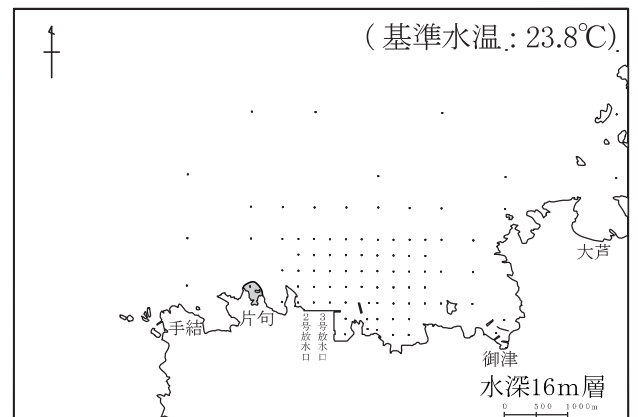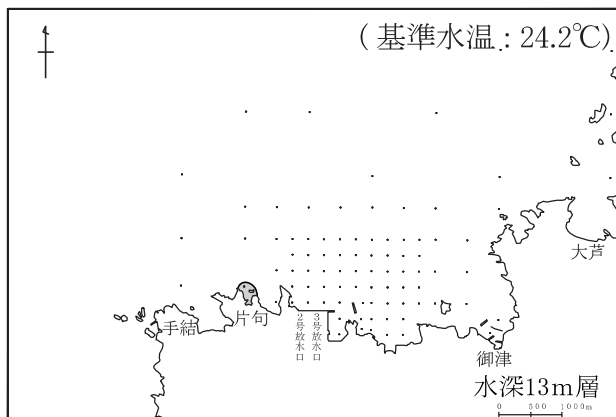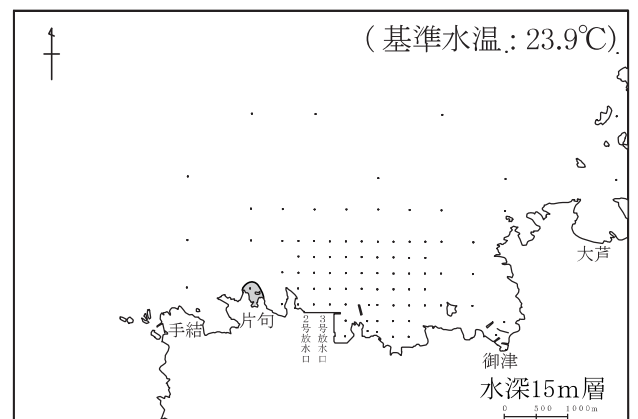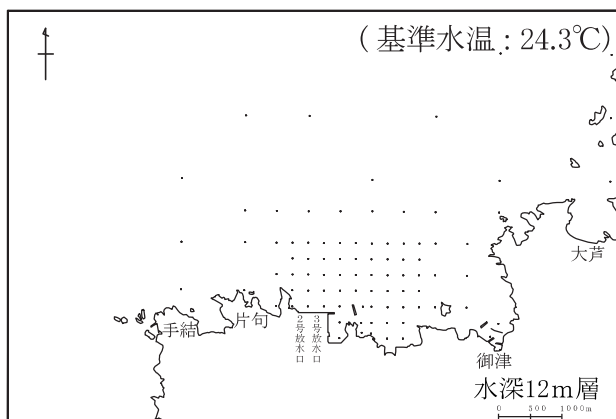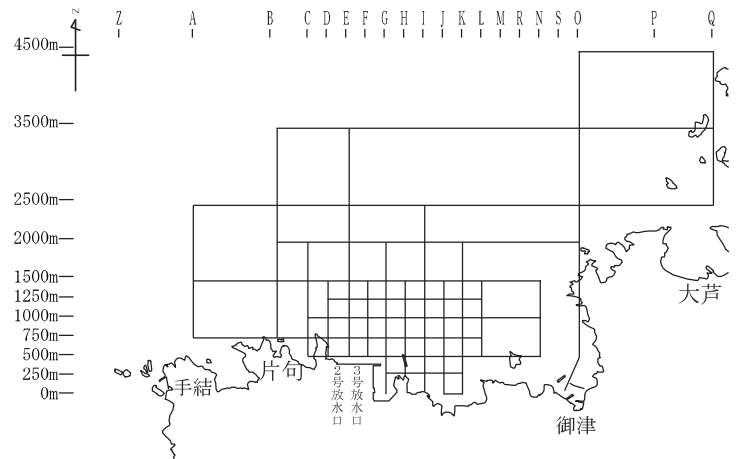

◎水深 13 ～ 17m層において、基準水温より 1℃以上
高い水温上昇域が確認された。

基準水温より 1℃以上高い水温上昇域

基準水温より 2℃以上高い水温上昇域





島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図（基準水温との温度差）

2025年 7月16日 第1回
9時 30分～11時 05分


出力 (万 kW)	2号機	84
	3号機	0
放水量 (m^3/s)	2号機	60
	3号機	3
天 候		晴
気 温	($^{\circ}\text{C}$)	29.4
風 向		南西
風 速	(m/s)	3.5
風 浪		2

[基準水温]

A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、
P3500 の 6 点の平均値

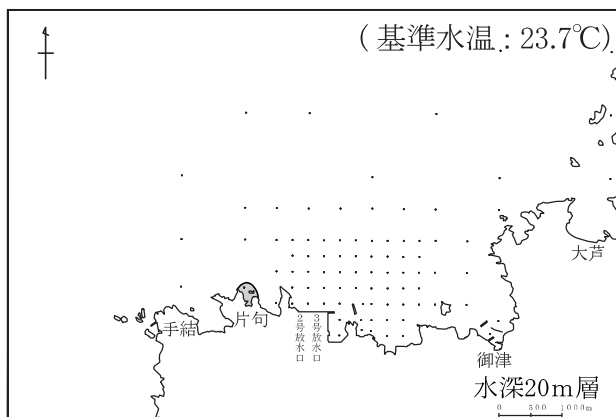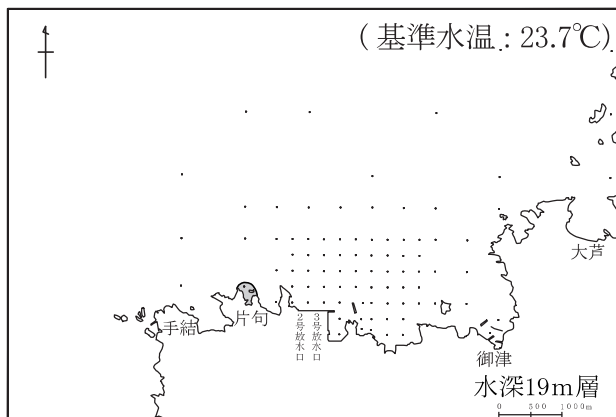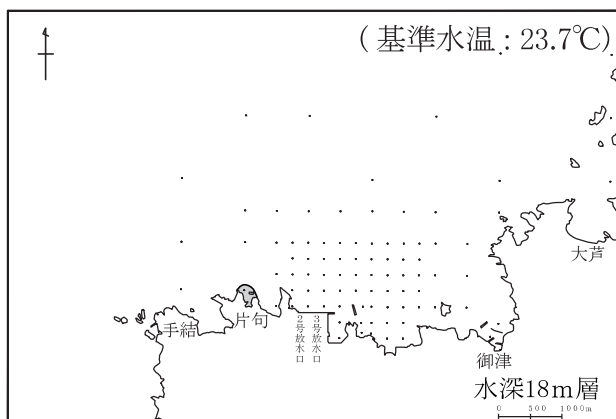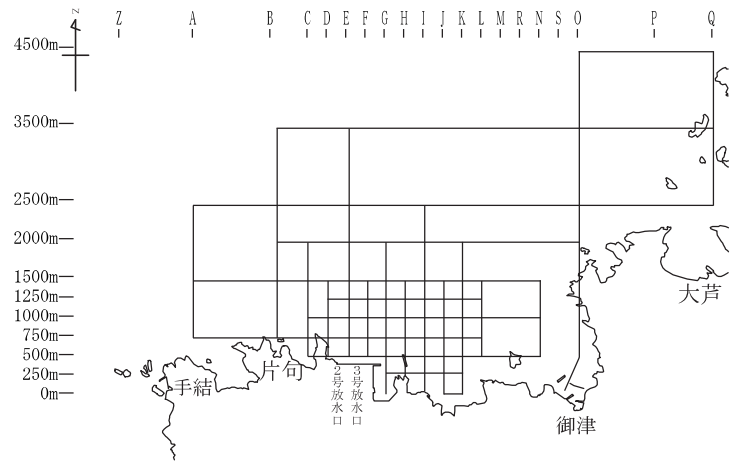

◎水深 18 ～ 20m層において、基準水温より 1°C 以上
高い水温上昇域が確認された。



島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図（基準水温との温度差）

2025年 7月16日 第2回
13時 30分～14時 57分








出力 (万 kW)	2号機	84
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	2号機	60
	3号機	3
天 候		晴
気 温	(℃)	29.5
風 向		北北東
風 速	(m/s)	1.5
風 浪		2

[基準水温]

A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、
P3500 の 6 点の平均値

[1℃上昇域予測包絡範囲の凡例]

—— 島根原子力発電所 2号機修正環境影響調査書より
----- 島根原子力発電所 3号機環境影響評価書より

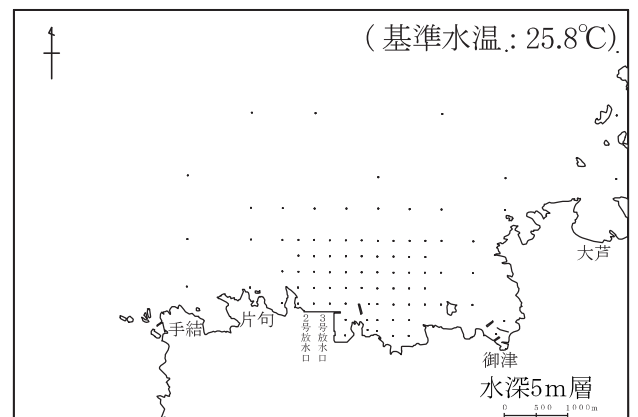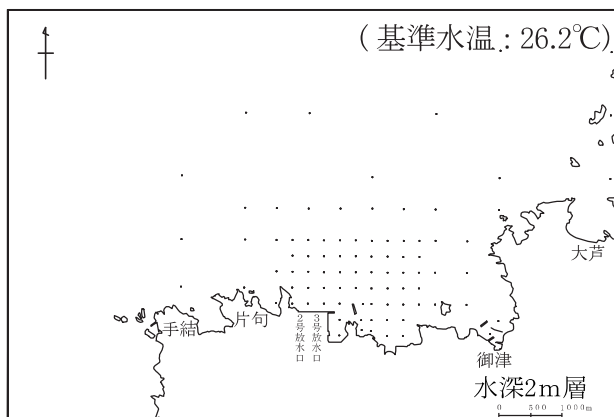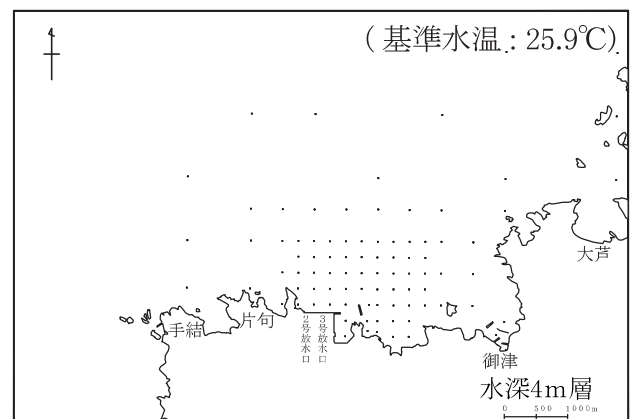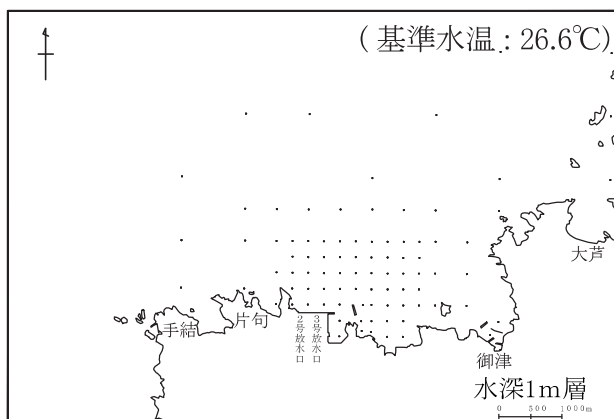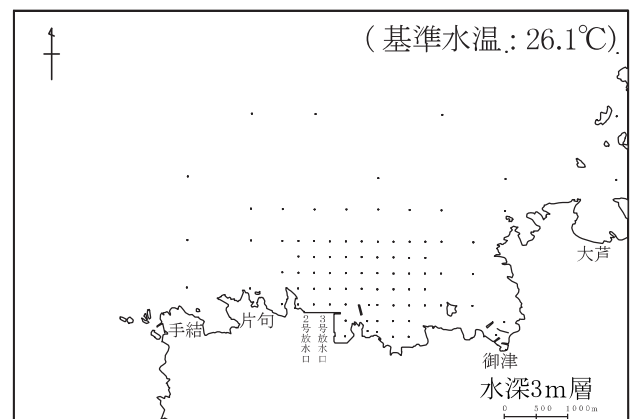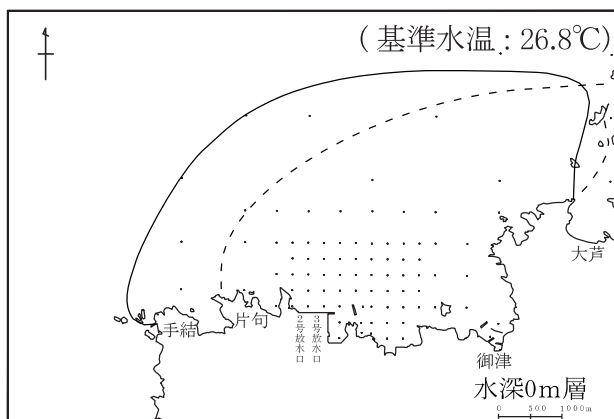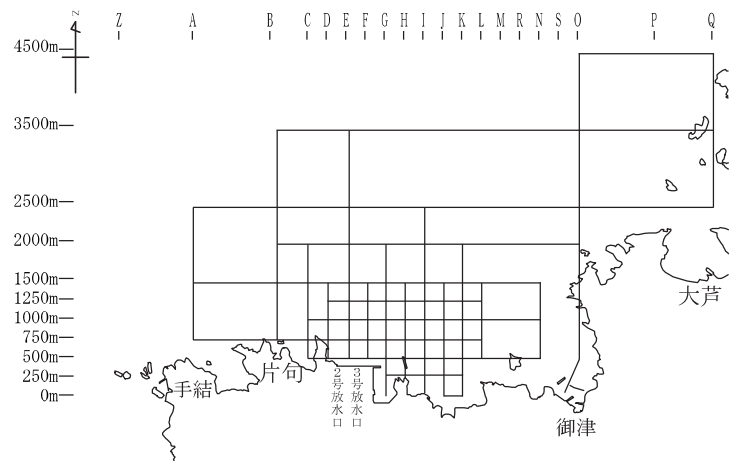

◎基準水温より 1℃以上高い水温上昇域は確認
されなかった。








基準水温より 1℃以上高い水温上昇域
基準水温より 2℃以上高い水温上昇域

島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図（基準水温との温度差）

2025年 7月16日 第2回
13時 30分～14時 57分

出力 (万 kW)	2号機	84
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	2号機	60
	3号機	3
天 候		晴
気 温	(℃)	29.5
風 向		北北東
風 速	(m/s)	1.5
風 浪		2

〔基準水温〕
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、
P3500 の 6 点の平均値

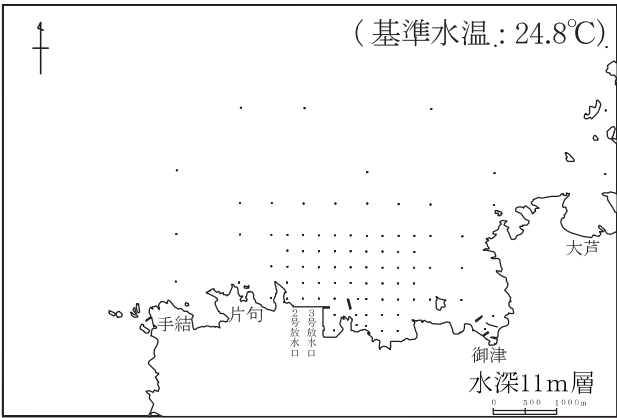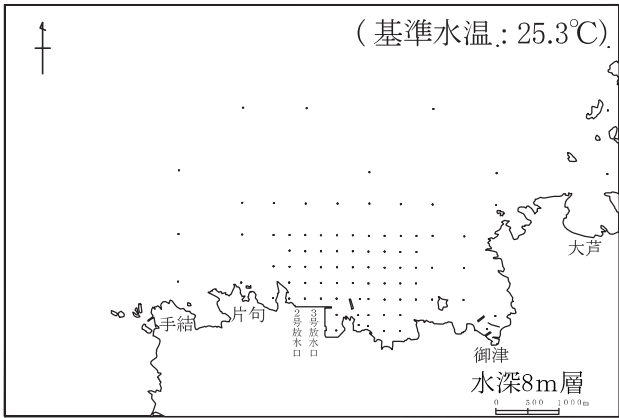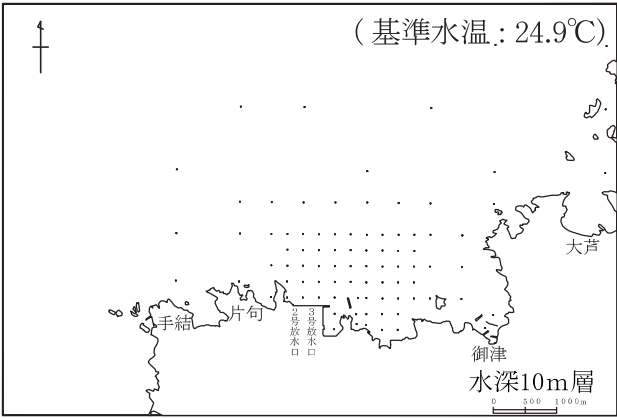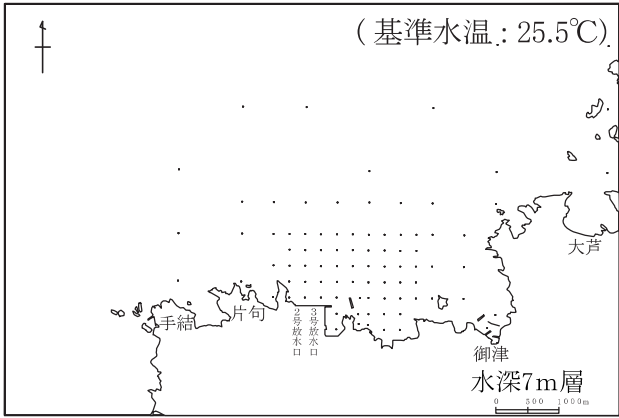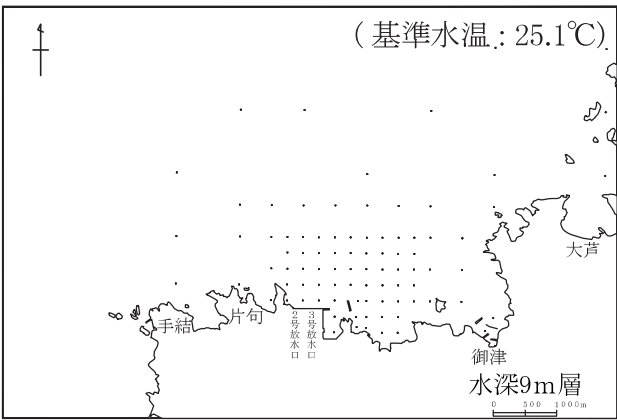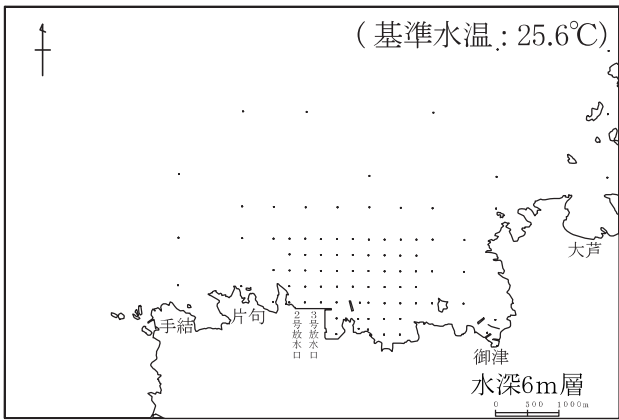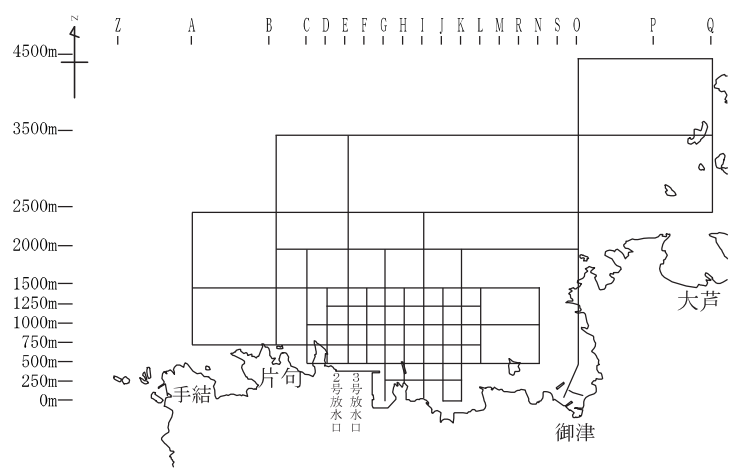

◎基準水温より 1℃以上高い水温上昇域は確認
されなかった。

基準水温より 1℃以上高い水温上昇域
基準水温より 2℃以上高い水温上昇域








島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図（基準水温との温度差）

2025年 7月16日 第2回
13時 30分～14時 57分

出力 (万 kW)	2号機	84
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	2号機	60
	3号機	3
天 候		晴
気 温	(℃)	29.5
風 向		北北東
風 速	(m/s)	1.5
風 浪		2

〔基準水温〕

A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、
P3500 の 6 点の平均値

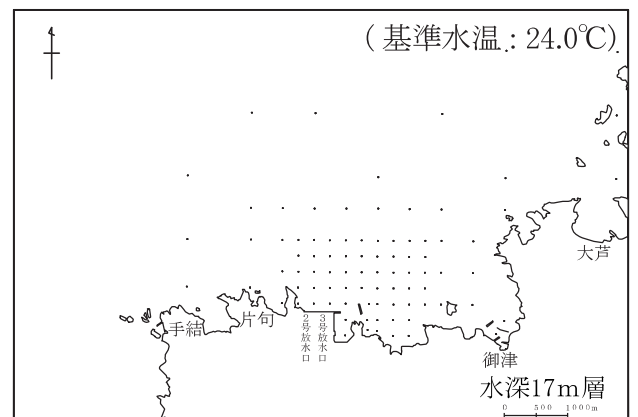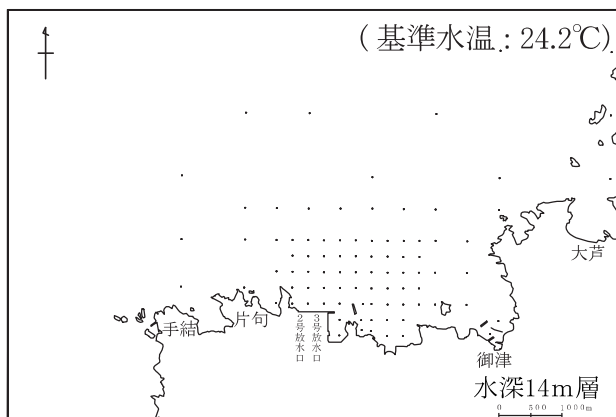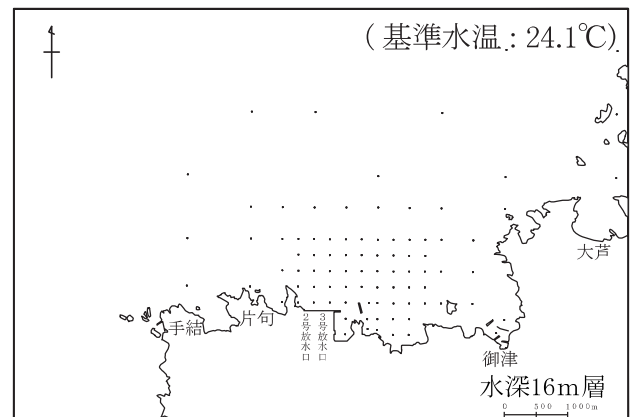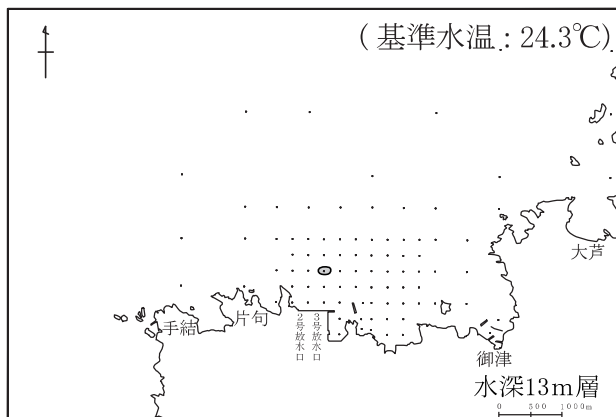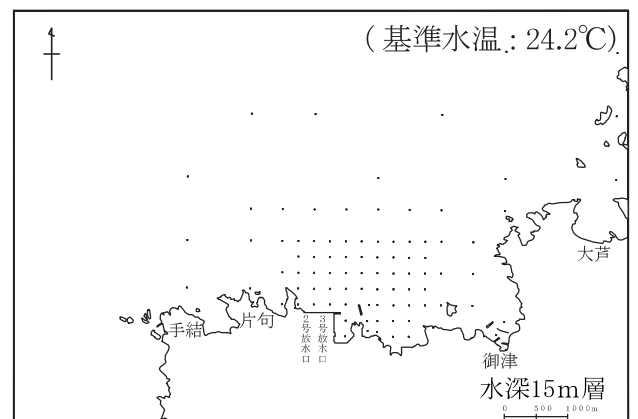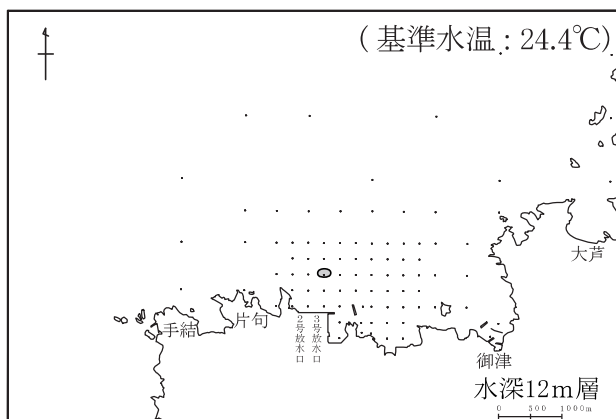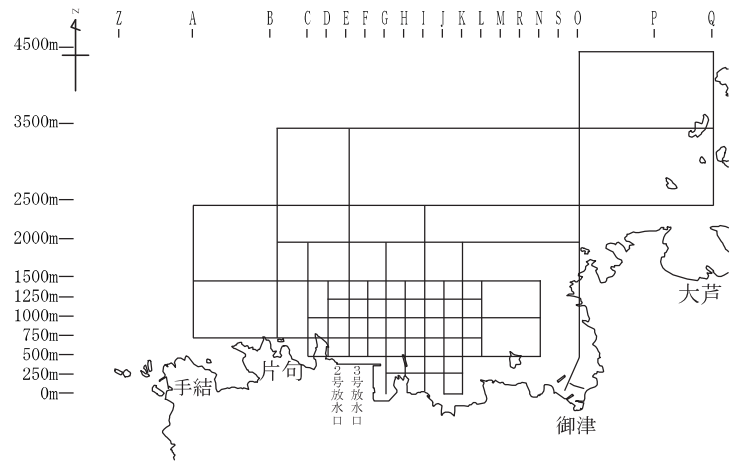

◎水深 12 ～ 13m層において、基準水温より
1℃以上高い水温上昇域が確認された。





基準水温より1℃以上高い水温上昇域
基準水温より2℃以上高い水温上昇域

島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図（基準水温との温度差）

2025年 7月16日 第2回
13時 30分～14時 57分

出力 (万 kW)	2号機	84
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	2号機	60
	3号機	3
天 候		晴
気 温	(℃)	29.5
風 向		北北東
風 速	(m/s)	1.5
風 浪		2

[基準水温]
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、
P3500 の 6 点の平均値

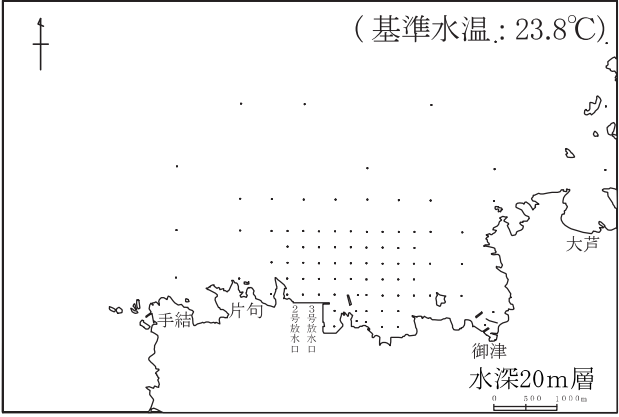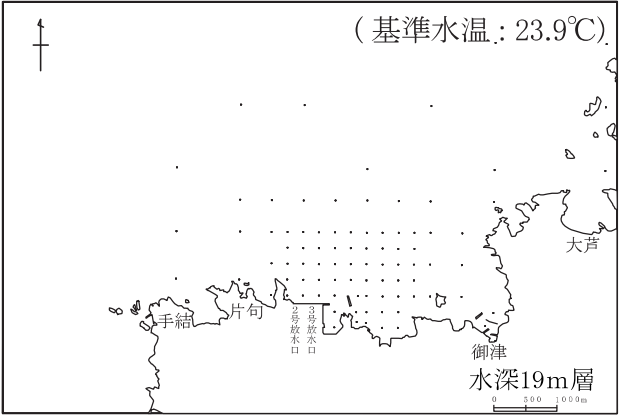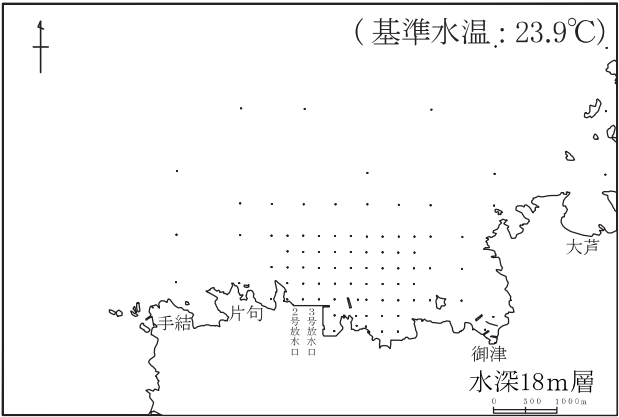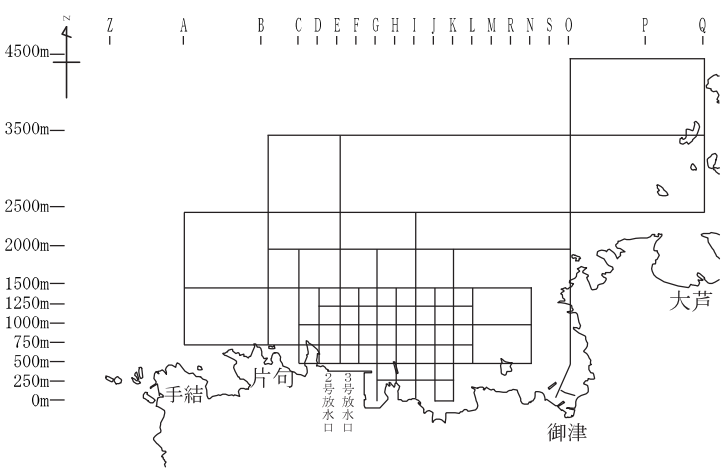









◎基準水温より 1℃以上高い水温上昇域は確認
されなかった。

基準水温より 1℃以上高い水温上昇域
基準水温より 2℃以上高い水温上昇域

島根原子力発電所 格子状定線の水溫鉛直分布図（基準水温との温度差）

2025年 7月16日 第1回
9時 30分～11時 05分

出力 (万kW)	2号機	84
	3号機	0
放水量 (m^3/s)	2号機	60
	3号機	3
天 候		晴
気 温	($^{\circ}\text{C}$)	29.4
風 向		南西
風 速	(m/s)	3.5
風 浪		2

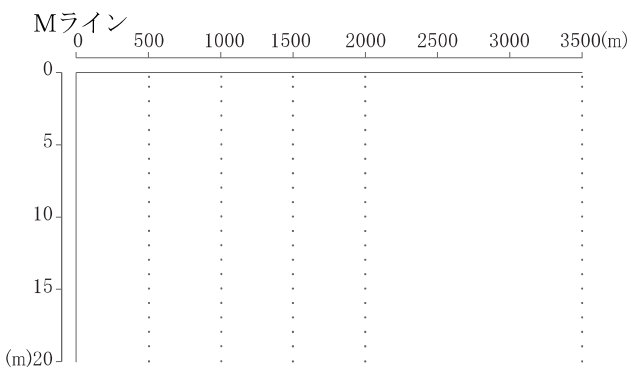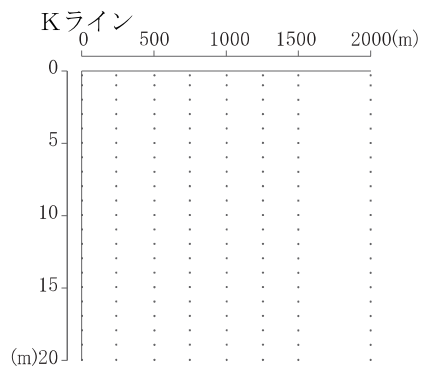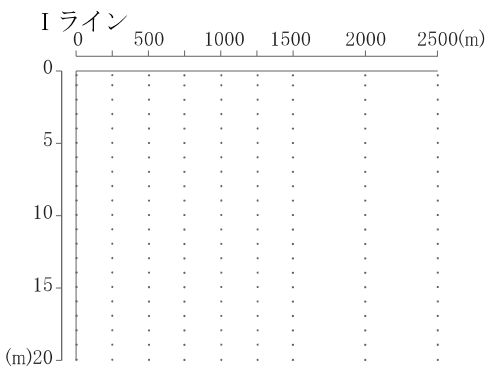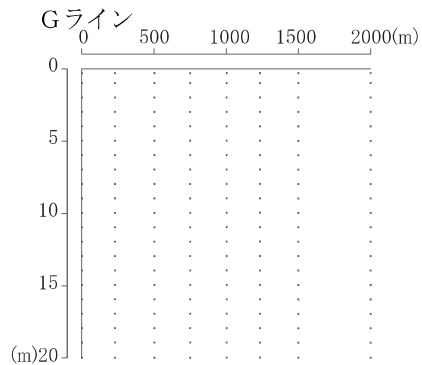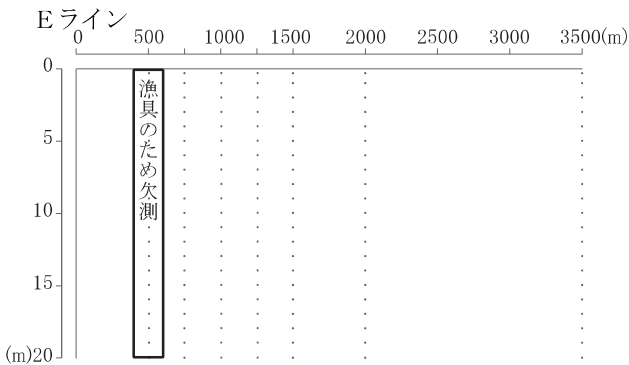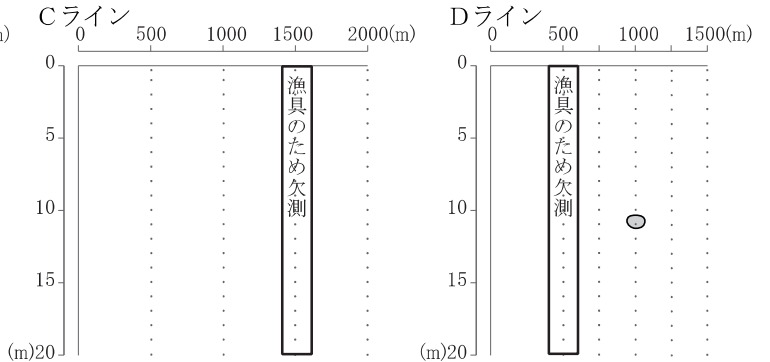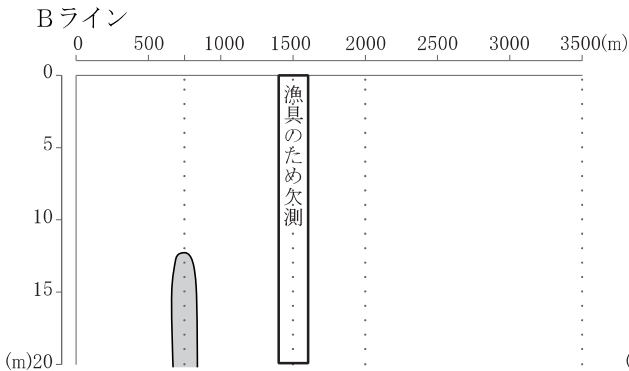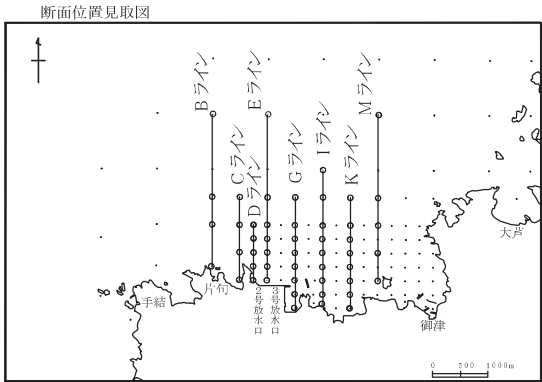

基準水温より1 $^{\circ}\text{C}$ 以上高い水温上昇域
基準水温より2 $^{\circ}\text{C}$ 以上高い水温上昇域










水深	基準 水温 ($^{\circ}\text{C}$)	水深	基準 水温 ($^{\circ}\text{C}$)	水深	基準 水温 ($^{\circ}\text{C}$)
0m層	26.1	7m層	25.4	14m層	24.1
1m層	26.1	8m層	25.2	15m層	23.9
2m層	26.0	9m層	24.9	16m層	23.8
3m層	25.9	10m層	24.6	17m層	23.8
4m層	25.8	11m層	24.4	18m層	23.7
5m層	25.7	12m層	24.3	19m層	23.7
6m層	25.6	13m層	24.2	20m層	23.7

[基準水温]
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、P3500 の6点の平均値

島根原子力発電所 格子状定線の水溫鉛直分布図（基準水温との温度差）

2025年 7月16日 第2回
13時 30分～14時 57分

出力 (万kW)	2号機	84
	3号機	0
放水量 (m^3/s)	2号機	60
	3号機	3
天 候		晴
気 温	($^{\circ}\text{C}$)	29.5
風 向		北北東
風 速	(m/s)	1.5
風 浪		2

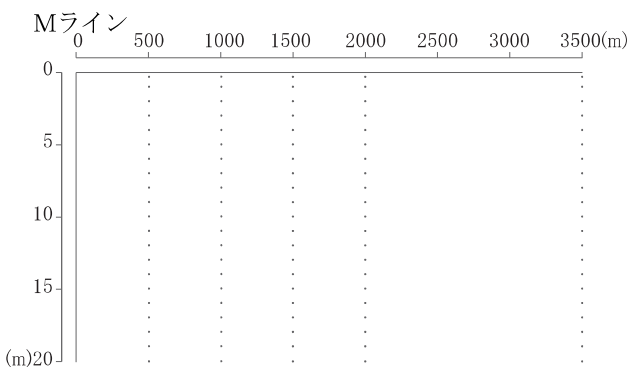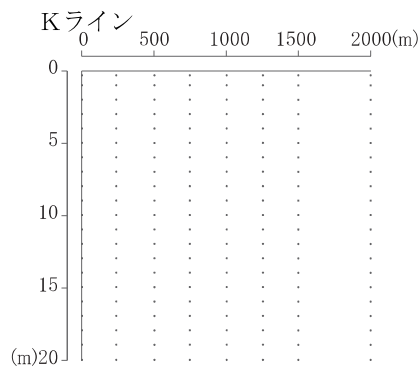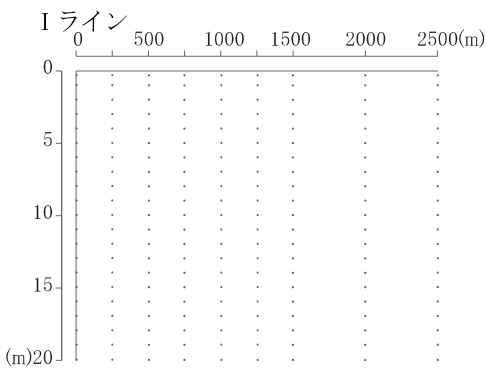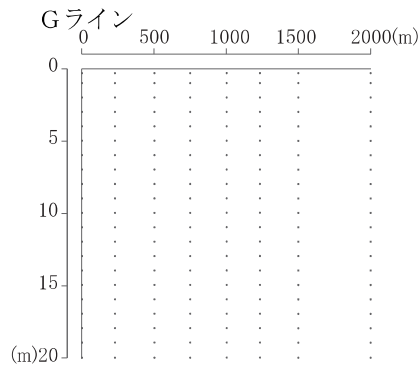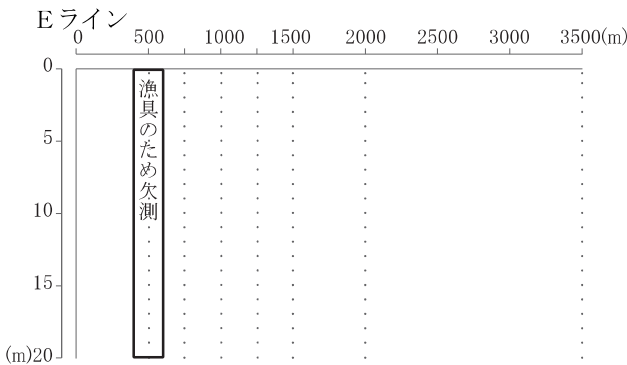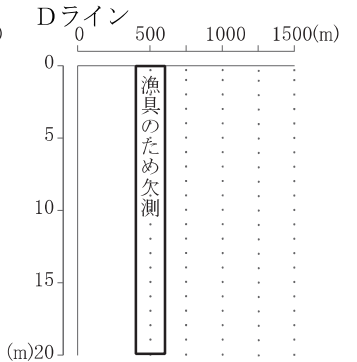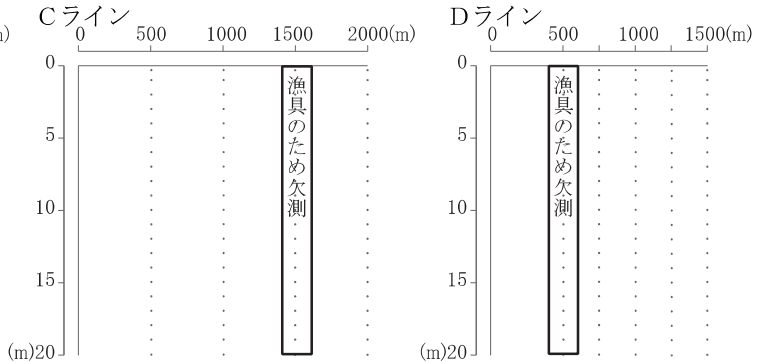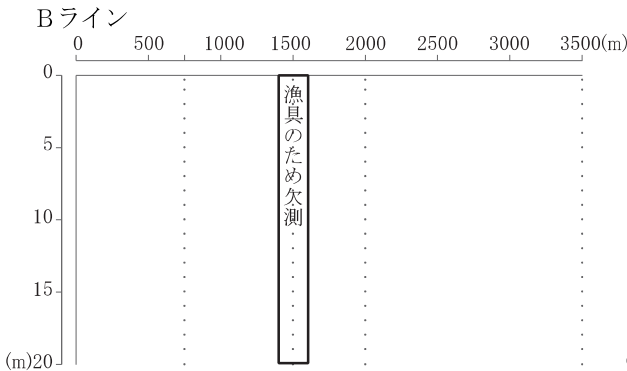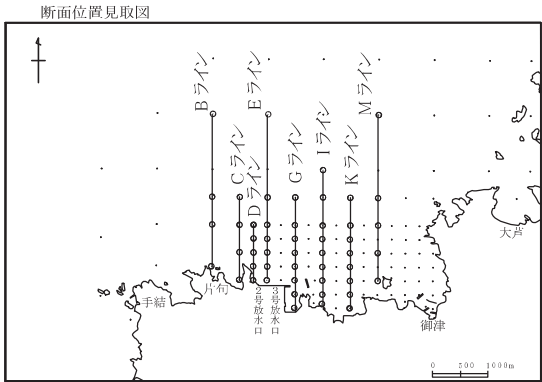

基準水温より 1°C 以上高い水温上昇域
基準水温より 2°C 以上高い水温上昇域

水深	基準 水温 ($^{\circ}\text{C}$)	水深	基準 水温 ($^{\circ}\text{C}$)	水深	基準 水温 ($^{\circ}\text{C}$)
0m層	26.8	7m層	25.5	14m層	24.2
1m層	26.6	8m層	25.3	15m層	24.2
2m層	26.2	9m層	25.1	16m層	24.1
3m層	26.1	10m層	24.9	17m層	24.0
4m層	25.9	11m層	24.8	18m層	23.9
5m層	25.8	12m層	24.4	19m層	23.9
6m層	25.6	13m層	24.3	20m層	23.8

[基準水温]
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、P3500 の6点の平均値