
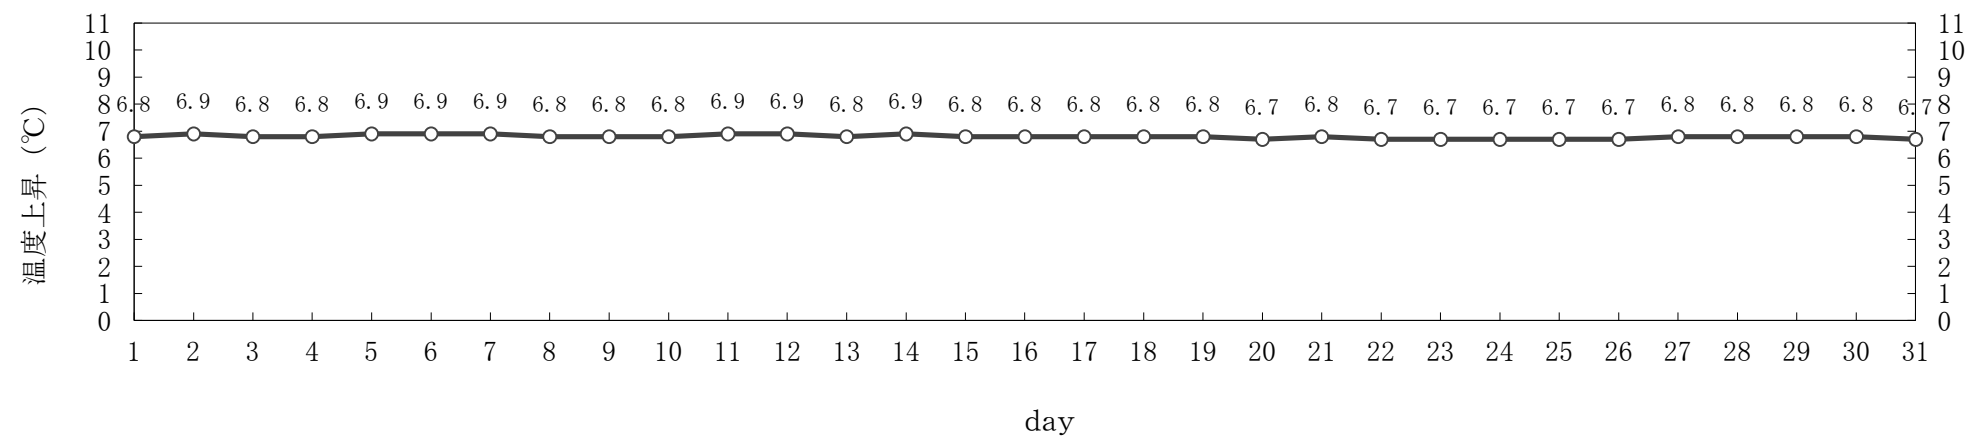
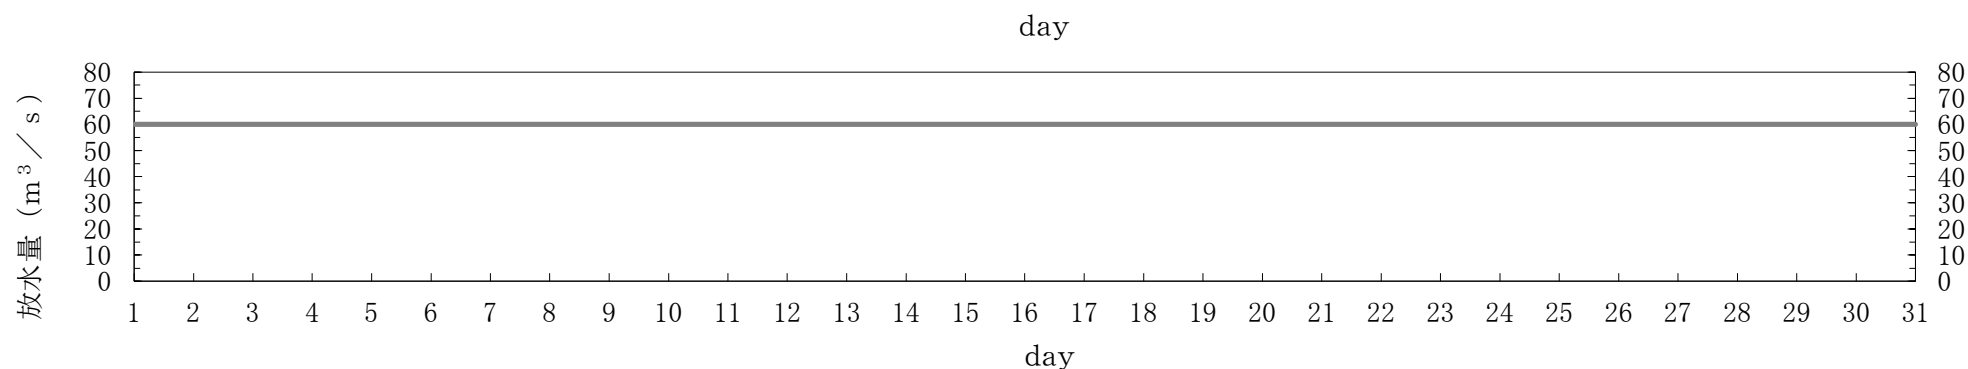


島根原子力発電所 2 号機 取放水の水温（2025年10月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	83	60	26.5	33.3	6.8	
2	1 0 時	84	60	26.5	33.4	6.9	
3	1 0 時	83	60	26.1	32.9	6.8	
4	1 0 時	84	60	26.1	32.9	6.8	
5	1 0 時	84	60	26.0	32.9	6.9	
6	1 0 時	84	60	26.0	32.9	6.9	
7	1 0 時	84	60	25.3	32.2	6.9	
8	1 0 時	84	60	25.9	32.7	6.8	
9	1 0 時	84	60	24.2	31.0	6.8	
10	1 0 時	84	60	23.0	29.8	6.8	
11	1 0 時	84	60	22.8	29.7	6.9	
12	1 0 時	84	60	23.2	30.1	6.9	
13	1 0 時	84	60	24.4	31.2	6.8	
14	1 0 時	84	60	24.4	31.3	6.9	
15	1 0 時	84	60	24.6	31.4	6.8	
16	1 0 時	84	60	24.1	30.9	6.8	
17	1 0 時	84	60	23.4	30.2	6.8	
18	1 0 時	84	60	23.3	30.1	6.8	
19	1 0 時	84	60	23.7	30.5	6.8	
20	1 0 時	84	60	23.8	30.5	6.7	
21	1 0 時	84	60	22.5	29.3	6.8	
22	1 0 時	84	60	20.9	27.6	6.7	
23	1 0 時	84	60	20.0	26.7	6.7	
24	1 0 時	84	60	19.9	26.6	6.7	
25	1 0 時	84	60	19.8	26.5	6.7	
26	1 0 時	84	60	19.9	26.6	6.7	
27	1 0 時	84	60	21.3	28.1	6.8	
28	1 0 時	84	60	21.3	28.1	6.8	
29	1 0 時	84	60	21.7	28.5	6.8	
30	1 0 時	84	60	21.3	28.1	6.8	
31	1 0 時	84	60	21.5	28.2	6.7	

島根原子力発電所 2 号機 冷却水実績曲線 (2025年10月)

観測時刻 10 時

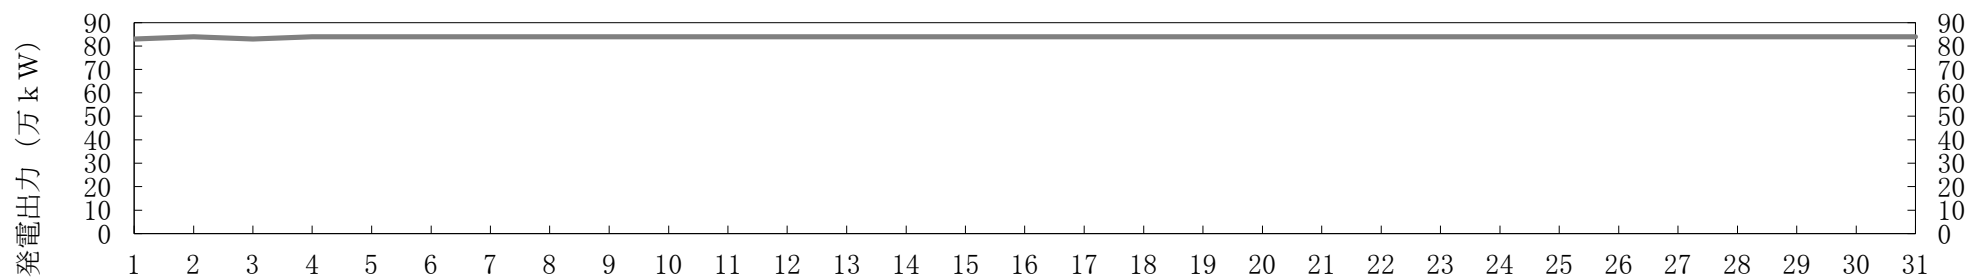

島根原子力発電所3号機 取放水の水温（2025年10月）

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備考
1	10時	0	3	26.5	27.6	1.1	※1
2	10時	0	3	26.5	27.6	1.1	※1
3	10時	0	3	26.1	27.4	1.3	※1
4	10時	0	3	26.1	27.3	1.2	※1
5	10時	0	3	26.0	27.3	1.3	※1
6	10時	0	3	26.0	27.2	1.2	※1
7	10時	0	3	25.3	26.9	1.6	※1
8	10時	0	3	25.9	26.9	1.0	※1
9	10時	0	3	24.2	26.2	2.0	※1
10	10時	0	3	23.0	25.0	2.0	※1
11	10時	0	3	22.8	24.3	1.5	※1
12	10時	0	3	23.2	24.3	1.1	※1
13	10時	0	3	24.4	24.7	0.3	※1
14	10時	0	3	24.4	25.5	1.1	※1
15	10時	0	3	24.6	25.8	1.2	※1
16	10時	0	3	24.1	24.9	0.8	※1
17	10時	0	3	23.4	24.9	1.5	※1
18	10時	0	3	23.3	24.9	1.6	※1
19	10時	0	3	23.7	24.4	0.7	※1
20	10時	0	3	23.8	24.5	0.7	※1
21	10時	0	3	22.5	23.5	1.0	※1
22	10時	0	3	20.9	22.1	1.2	※1
23	10時	0	3	20.0	20.8	0.8	※1
24	10時	0	3	19.9	20.7	0.8	※1
25	10時	0	3	19.8	20.3	0.5	※1
26	10時	0	3	19.9	20.6	0.7	※1
27	10時	0	3	21.3	21.0	0.0	※1
28	10時	0	3	21.3	21.6	0.3	※1
29	10時	0	3	21.7	22.1	0.4	※1
30	10時	0	3	21.3	21.9	0.6	※1
31	10時	0	3	21.5	21.8	0.3	※1

※1：取水温度は、2号機 取水温度（3号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 3 号機 冷却水実績曲線 (2025年10月)

観測時刻 10 時

