
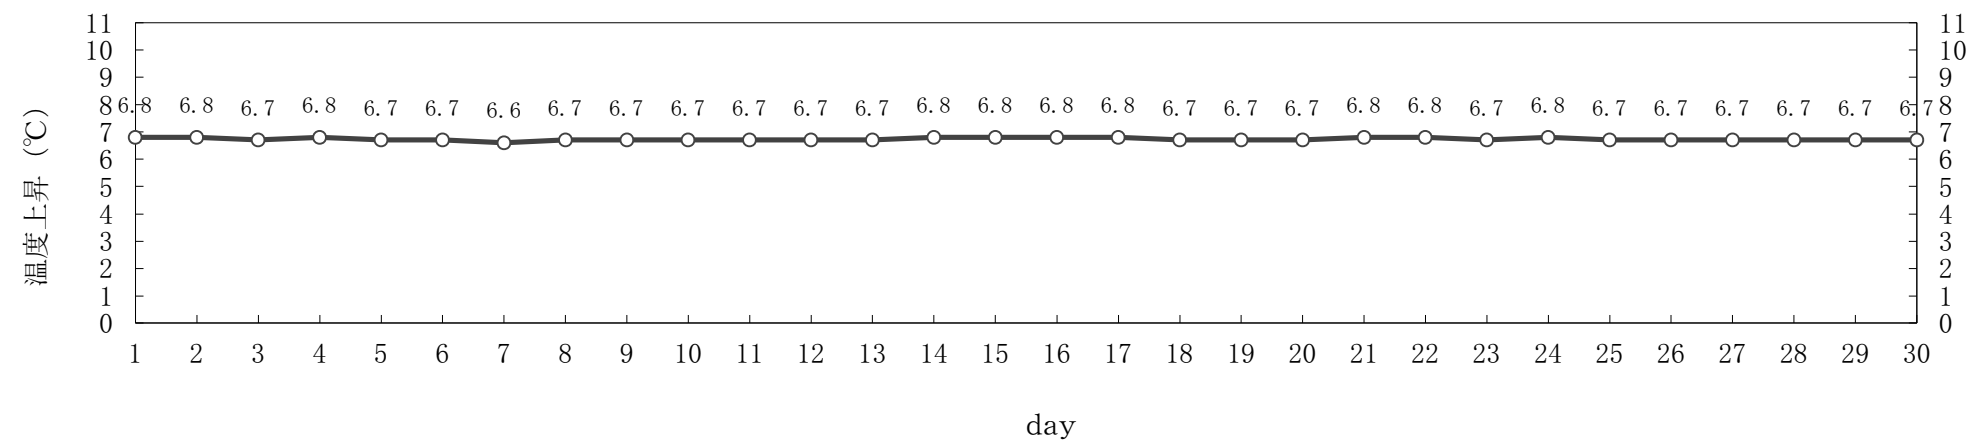
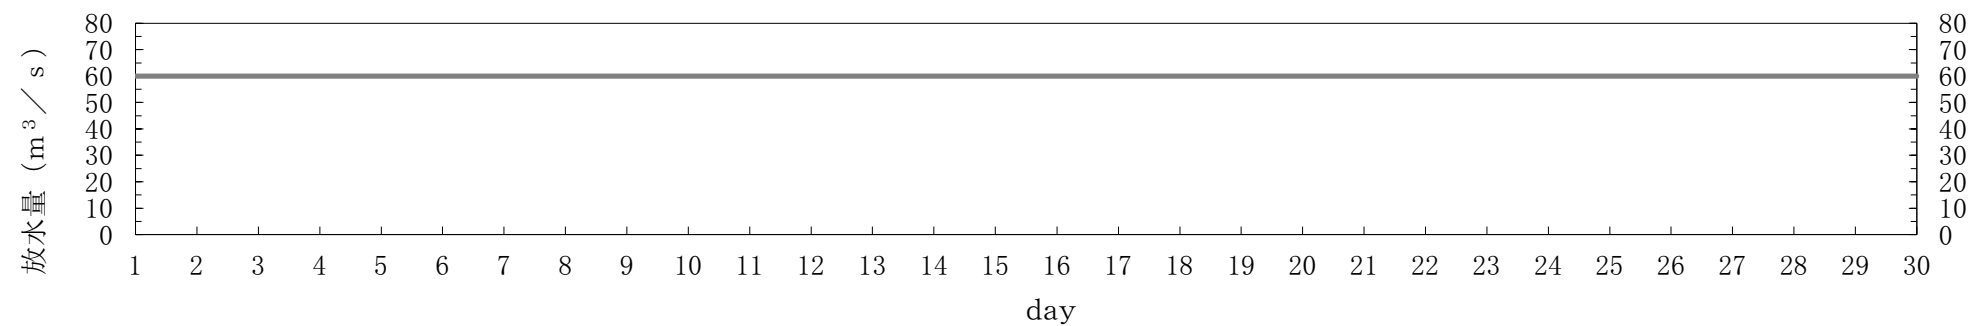


島根原子力発電所 2 号機 取放水の水温（2025年11月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	84	60	21.4	28.2	6.8	
2	1 0 時	84	60	21.5	28.3	6.8	
3	1 0 時	84	60	21.4	28.1	6.7	
4	1 0 時	84	60	21.3	28.1	6.8	
5	1 0 時	84	60	21.6	28.3	6.7	
6	1 0 時	84	60	21.6	28.3	6.7	
7	1 0 時	84	60	21.6	28.2	6.6	
8	1 0 時	84	60	21.3	28.0	6.7	
9	1 0 時	84	60	21.4	28.1	6.7	
10	1 0 時	84	60	21.1	27.8	6.7	
11	1 0 時	84	60	21.0	27.7	6.7	
12	1 0 時	84	60	21.1	27.8	6.7	
13	1 0 時	84	60	21.2	27.9	6.7	
14	1 0 時	84	60	21.1	27.9	6.8	
15	1 0 時	84	60	21.0	27.8	6.8	
16	1 0 時	84	60	20.9	27.7	6.8	
17	1 0 時	84	60	21.0	27.8	6.8	
18	1 0 時	84	60	20.8	27.5	6.7	
19	1 0 時	84	60	20.5	27.2	6.7	
20	1 0 時	84	60	20.4	27.1	6.7	
21	1 0 時	84	60	20.3	27.1	6.8	
22	1 0 時	84	60	20.2	27.0	6.8	
23	1 0 時	84	60	20.1	26.8	6.7	
24	1 0 時	84	60	20.1	26.9	6.8	
25	1 0 時	84	60	20.0	26.7	6.7	
26	1 0 時	84	60	19.8	26.5	6.7	
27	1 0 時	84	60	19.8	26.5	6.7	
28	1 0 時	84	60	19.5	26.2	6.7	
29	1 0 時	84	60	19.4	26.1	6.7	
30	1 0 時	84	60	19.4	26.1	6.7	

島根原子力発電所 2 号機 冷却水実績曲線 (2025年11月)

観測時刻 10 時

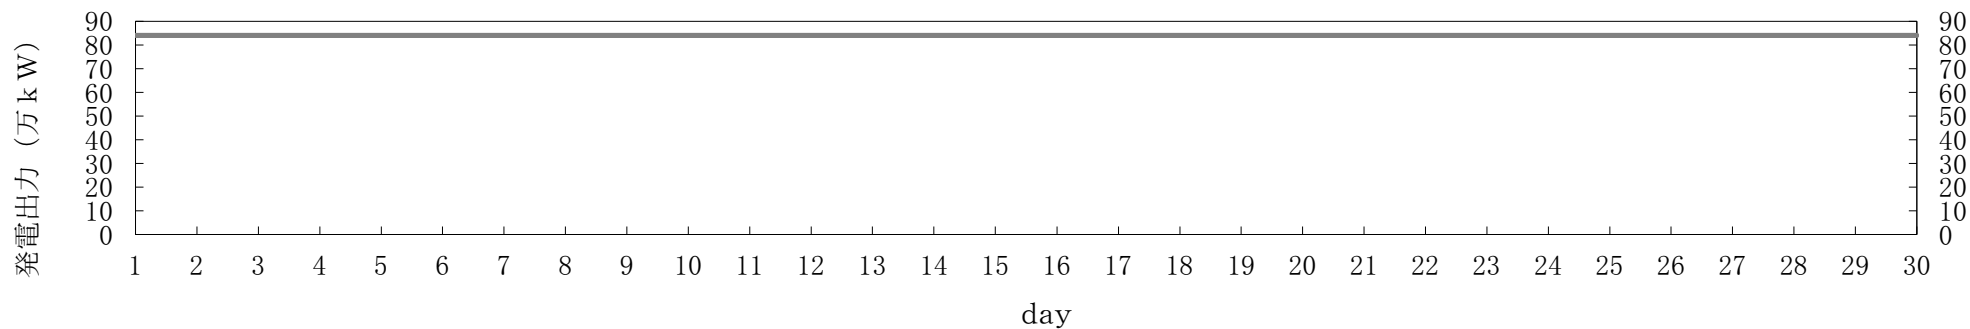

島根原子力発電所3号機 取放水の水温（2025年11月）

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備考
1	10時	0	3	21.4	21.8	0.4	※1
2	10時	0	3	21.5	22.0	0.5	※1
3	10時	0	3	21.4	21.8	0.4	※1
4	10時	0	3	21.3	21.7	0.4	※1
5	10時	0	3	21.6	21.9	0.3	※1
6	10時	0	3	21.6	22.0	0.4	※1
7	10時	0	3	21.6	22.0	0.4	※1
8	10時	0	3	21.3	21.8	0.5	※1
9	10時	0	3	21.4	21.8	0.4	※1
10	10時	0	3	21.1	21.7	0.6	※1
11	10時	0	3	21.0	21.3	0.3	※1
12	10時	0	3	21.1	21.3	0.2	※1
13	10時	0	3	21.2	21.2	0.0	※1
14	10時	0	3	21.1	21.3	0.2	※1
15	10時	0	3	21.0	21.3	0.3	※1
16	10時	0	3	20.9	21.2	0.3	※1
17	10時	0	3	21.0	21.2	0.2	※1
18	10時	0	3	20.8	21.1	0.3	※1
19	10時	0	3	20.5	20.7	0.2	※1
20	10時	0	3	20.4	20.5	0.1	※1
21	10時	0	3	20.3	20.4	0.1	※1
22	10時	0	3	20.2	20.3	0.1	※1
23	10時	0	3	20.1	20.2	0.1	※1
24	10時	0	3	20.1	20.1	0.0	※1
25	10時	0	3	20.0	20.1	0.1	※1
26	10時	0	3	19.8	20.1	0.3	※1
27	10時	0	3	19.8	19.9	0.1	※1
28	10時	0	3	19.5	19.8	0.3	※1
29	10時	0	3	19.4	19.6	0.2	※1
30	10時	0	3	19.4	19.6	0.2	※1

※1：取水温度は、2号機 取水温度（3号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 3 号機 冷却水実績曲線（2025年11月）

観測時刻 10 時

